

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未能设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	胡佳梦	胡佳梦
设 计 人	乔 铁	乔 铁

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区骑马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
仓库改造

图 名:
B/C区屋面檩条布置图

图 别: 施工图

日 期: 2025.07.


比 例: 1:100

图 号: 结施-25

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注
----	----	----	----

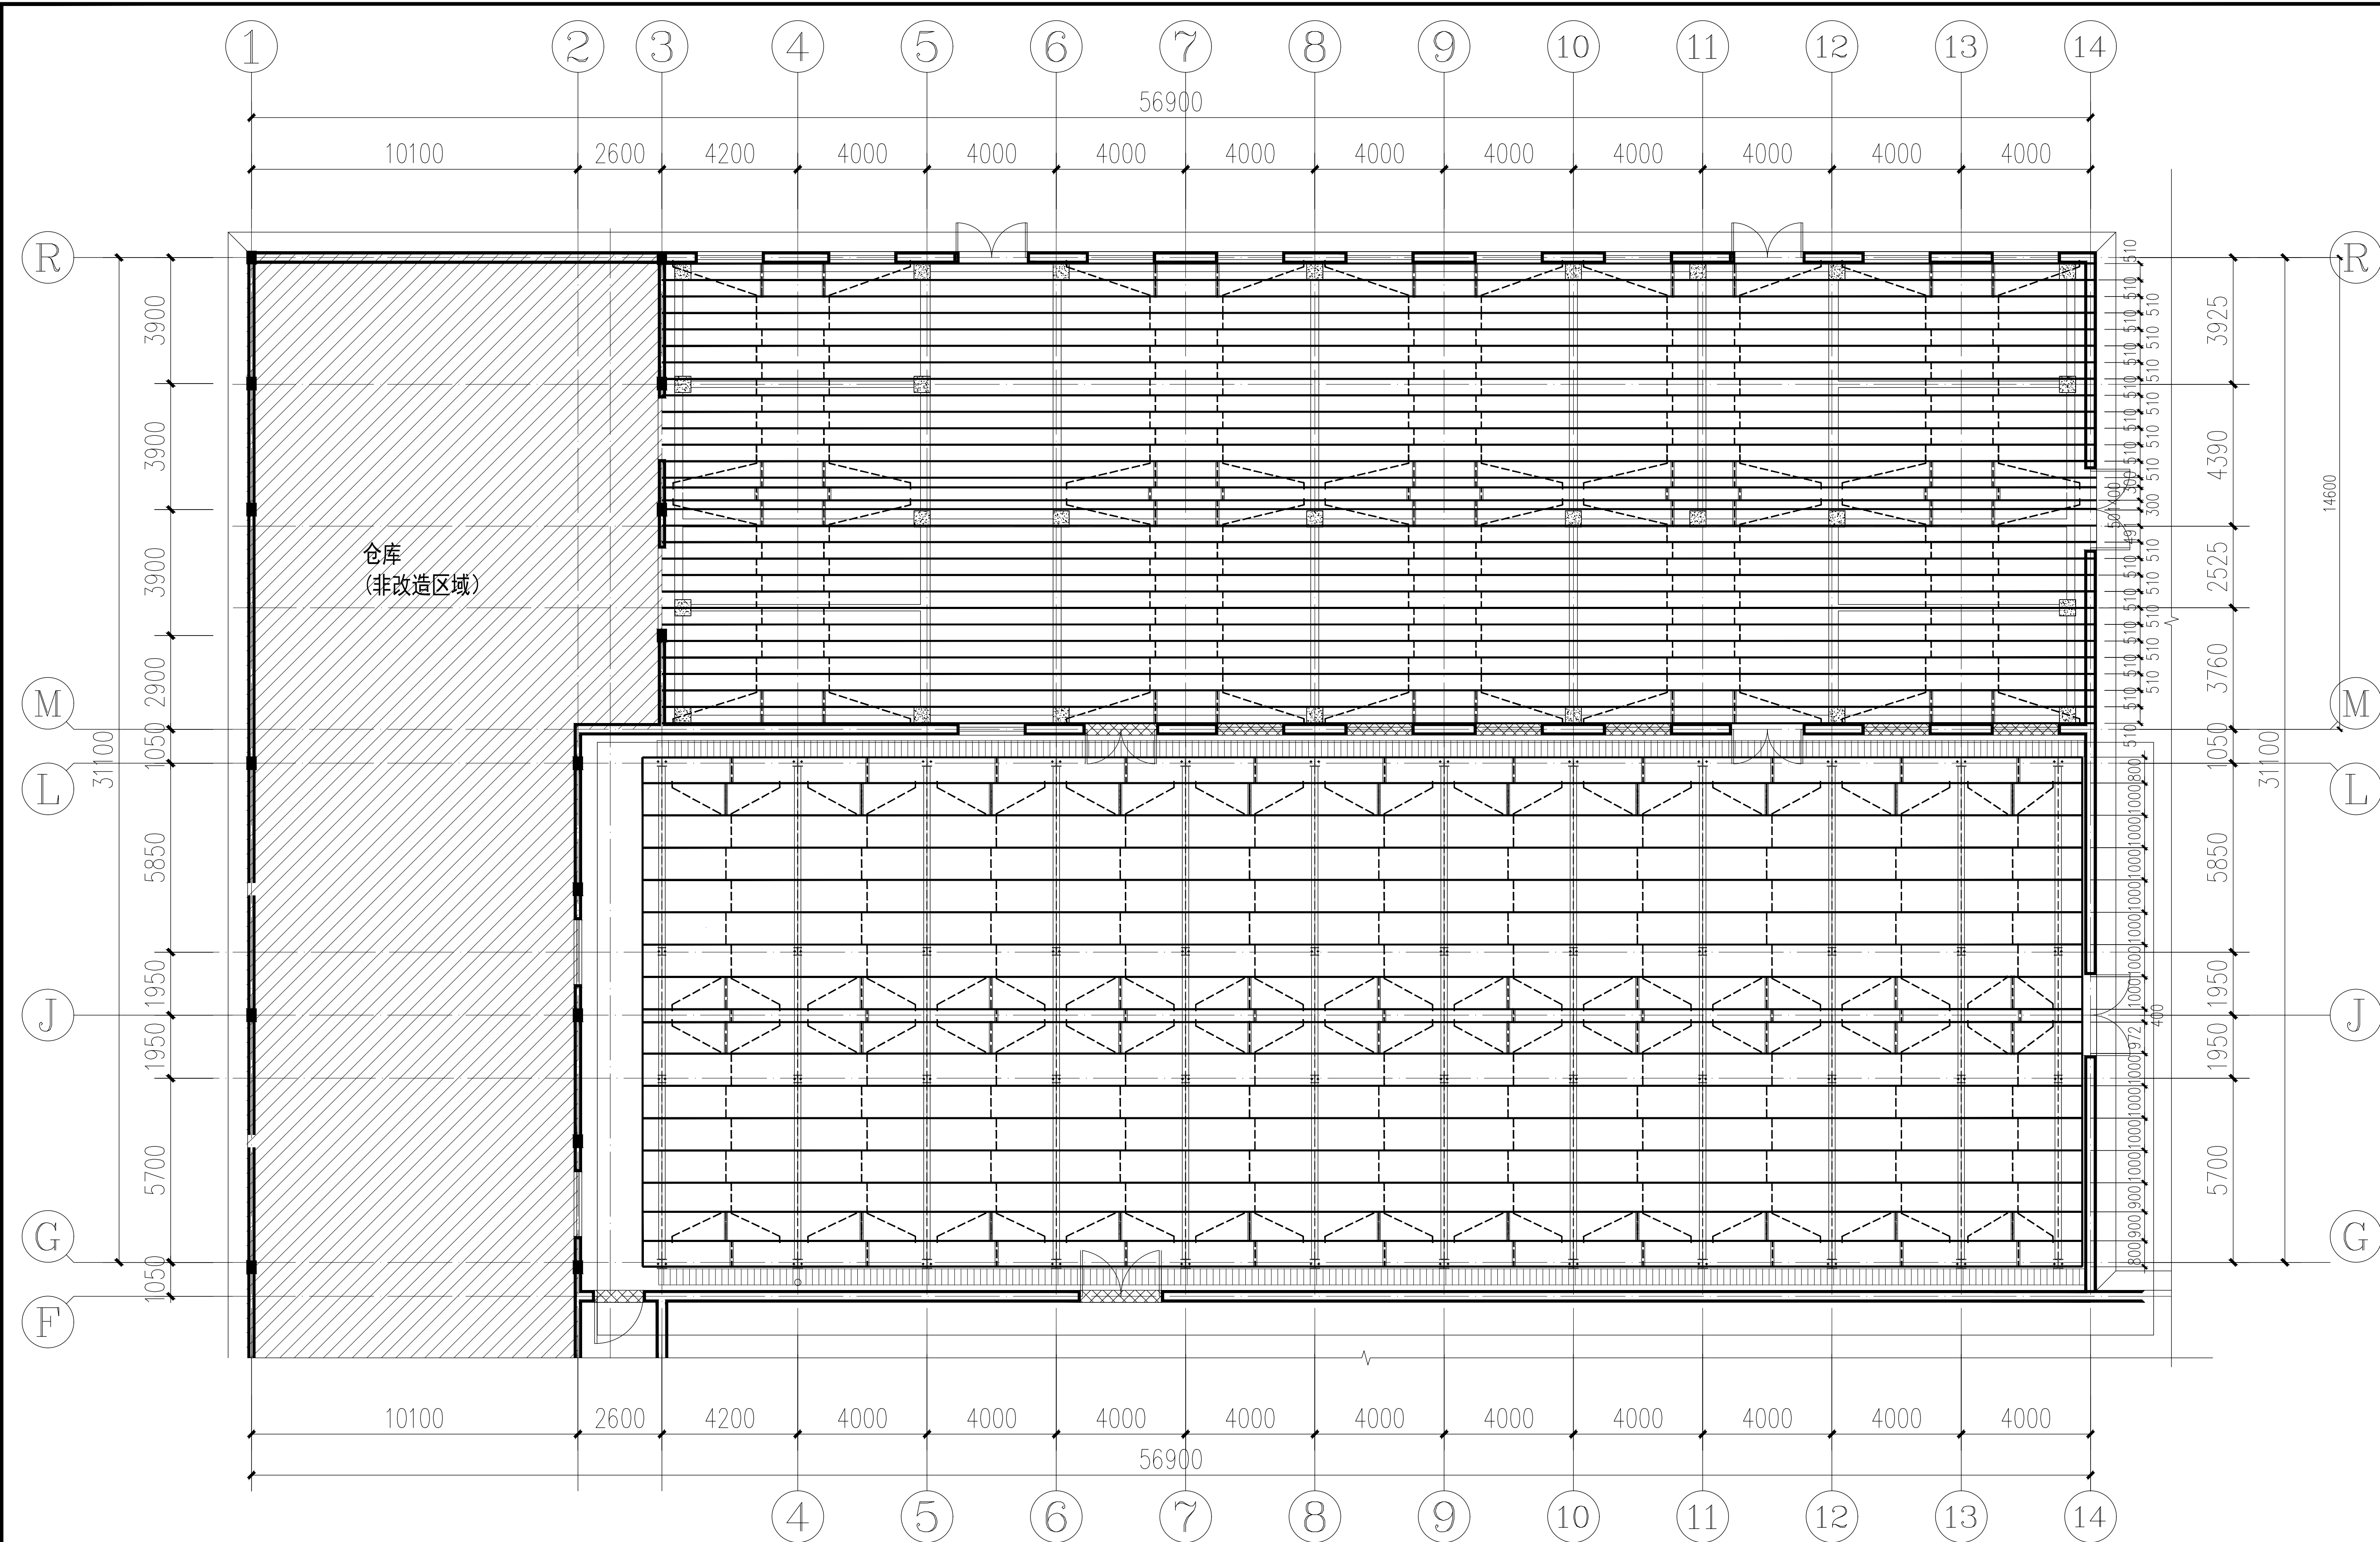

名 称	规 格	材 质	备 注
WCL-1	矩200X100X4.0	Q235B	用于C区屋面
WCL-2	C200X70X2.0	Q235B	用于B区屋面
LG .XLG	Ø12 (双拉条)	Q235B	
GCG	Ø12+Ø32X2.0 (双撑杆)	Q235B	
YC	L50X4.0(梁高大于700采用L80X8)	Q235B	

B/C区屋面檩条布置图

- 注: 1、图例 “” 表示隅撑 (YC)
2、图例 “” 表示屋面檩条 (WCL-1/WCL-2)
3、图例 “” 表示屋面直拉条 (LG)
4、图例 “” 表示屋面斜拉条 (XLG)
5、图例 “” 表示屋面刚性撑杆 (GCG)

