



不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详尽处，请在施工前与设计部会商。  
本工程图纸未能设计单位许可不得用于其他地方。


会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

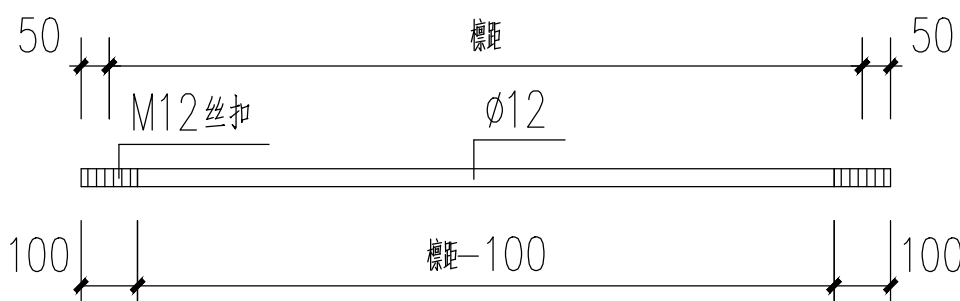


直拉条

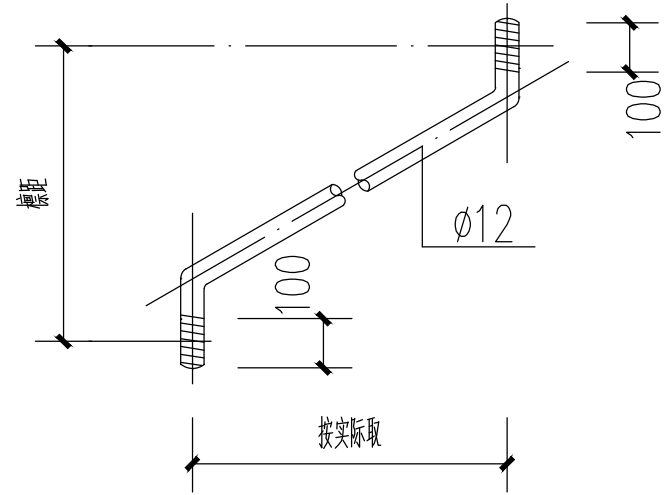


斜拉条

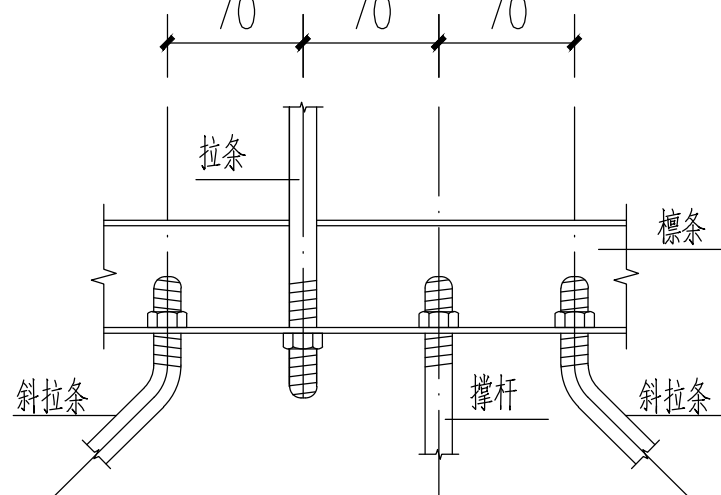


拉条与檩条连接节点

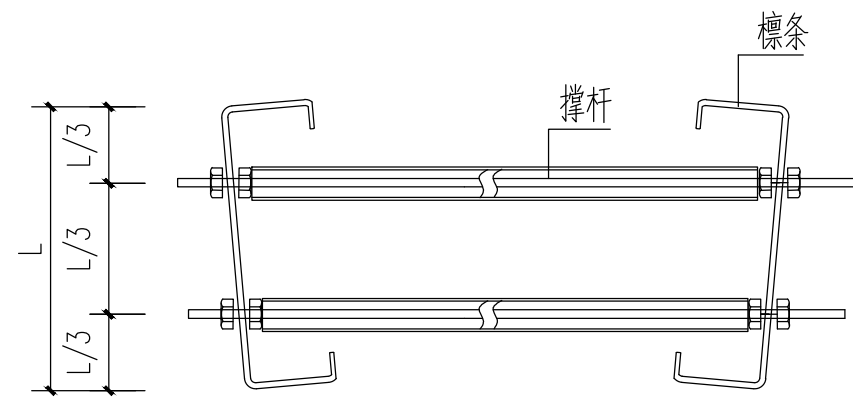


撑杆与檩条屋脊连接

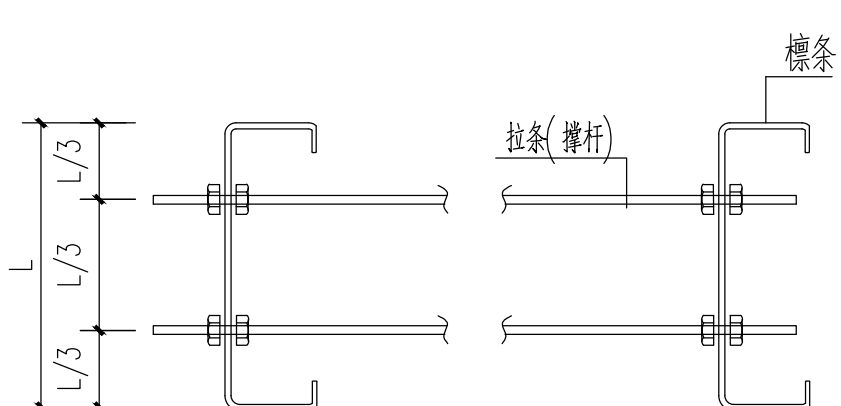


拉条与檩条连接

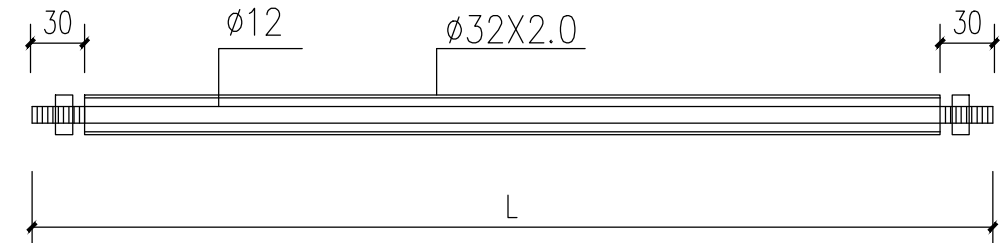


檩间撑杆CG大样

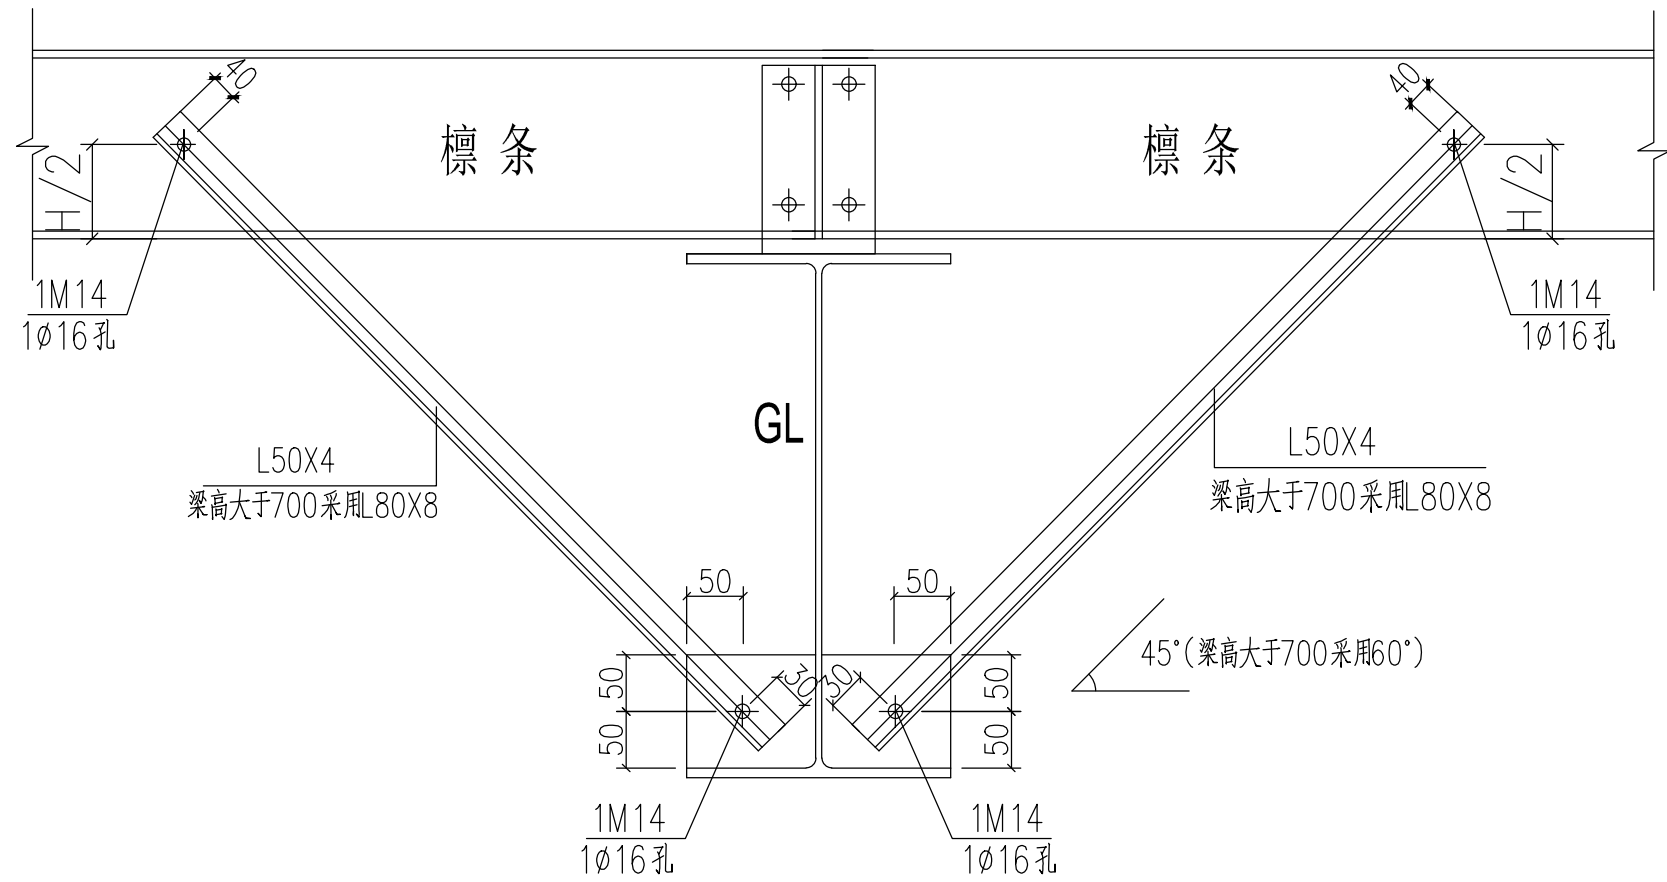


YC连接大样

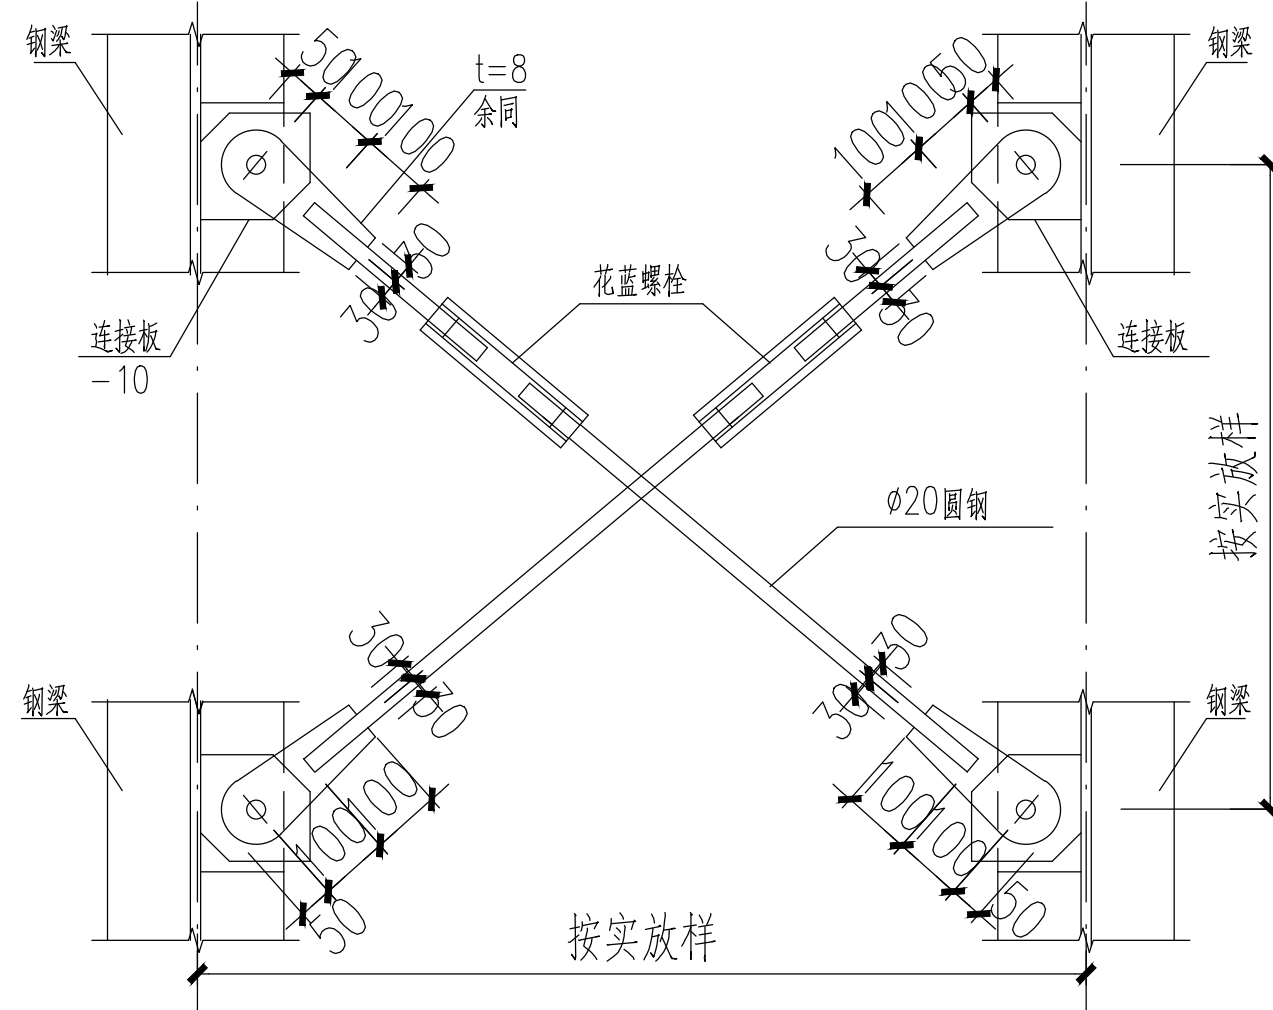


SC2/ZC2

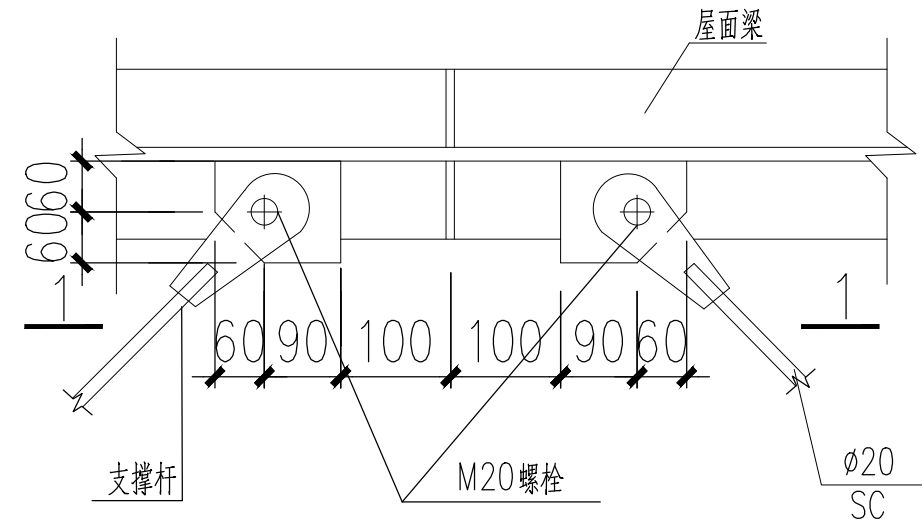


屋面水平支撑与屋面梁的连接节点

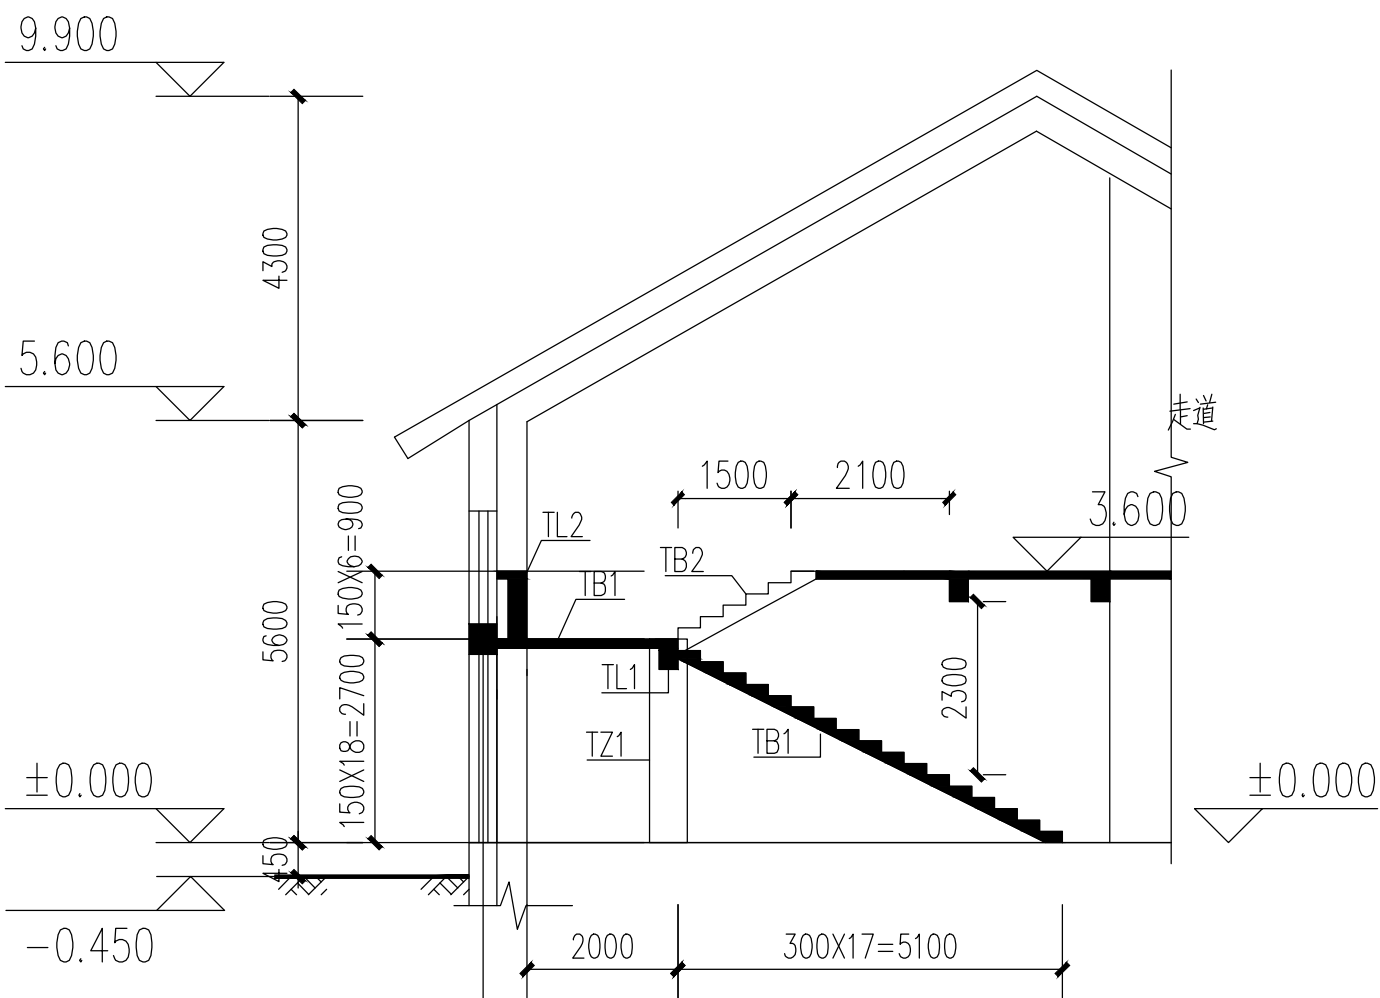


- 楼梯设计说明:
- 材料: HRB400 (Φ)。
  - 未注明楼梯平台板TB厚度120mm, 8@150双层双向配筋。
  - 楼梯图须配合基础图、楼面图施工。
  - 本楼梯表示方法按国标22G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇砼板式楼梯)。
  - 支撑在梯柱上的梯梁构造做法按框架梁。
  - 梯段板上层钢筋通长布置。
  - 楼梯同四角无主体框架柱时应设构造柱, 大样见总说明。
  - 楼梯起坡处两侧墙中应设构造柱, 大样见总说明。
  - 楼梯间及人流通道墙体应采用钢丝网面层加强。
  - 梯板低端支承处做成滑动支座, 滑动支座构造大样详见22G101-2第43页大样2, 在低端支承处设置橡胶垫片。

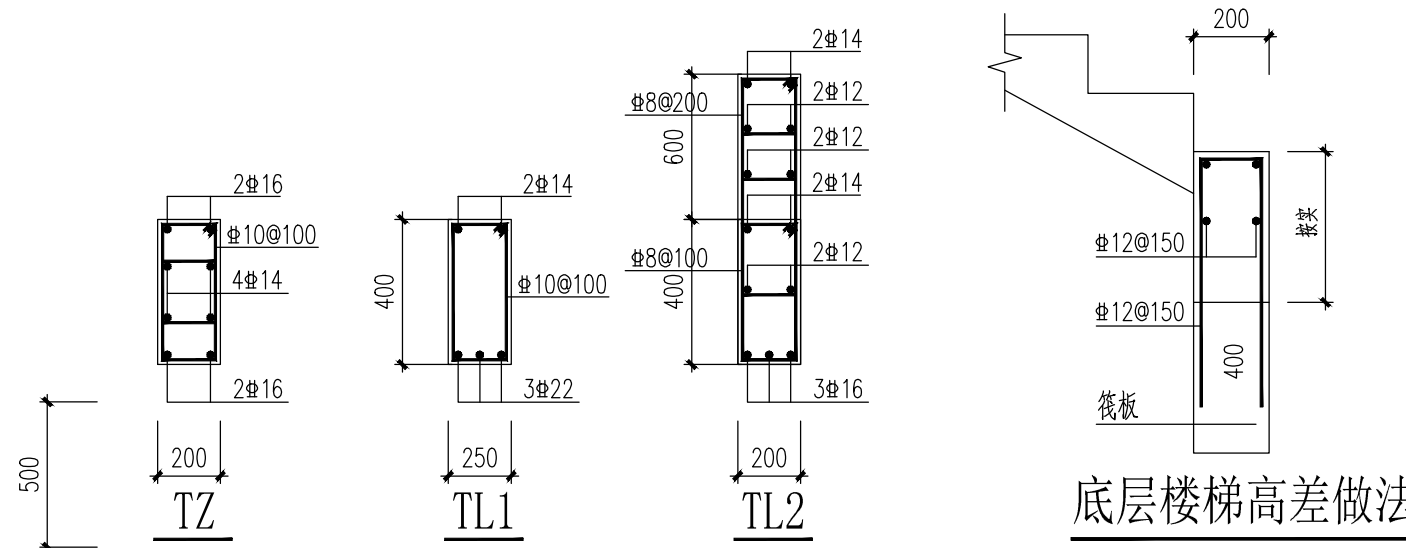

底层楼梯高差做法

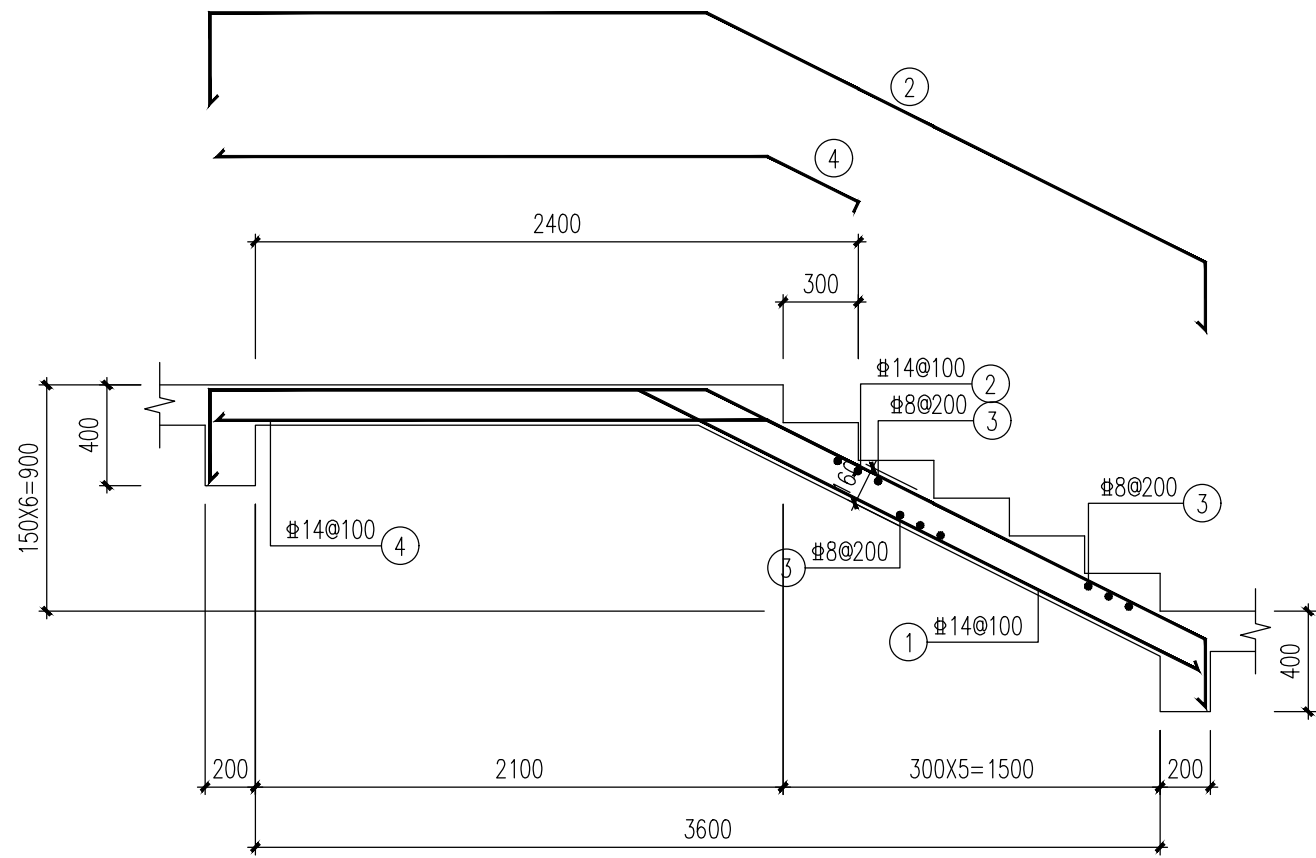

TB2 1:30

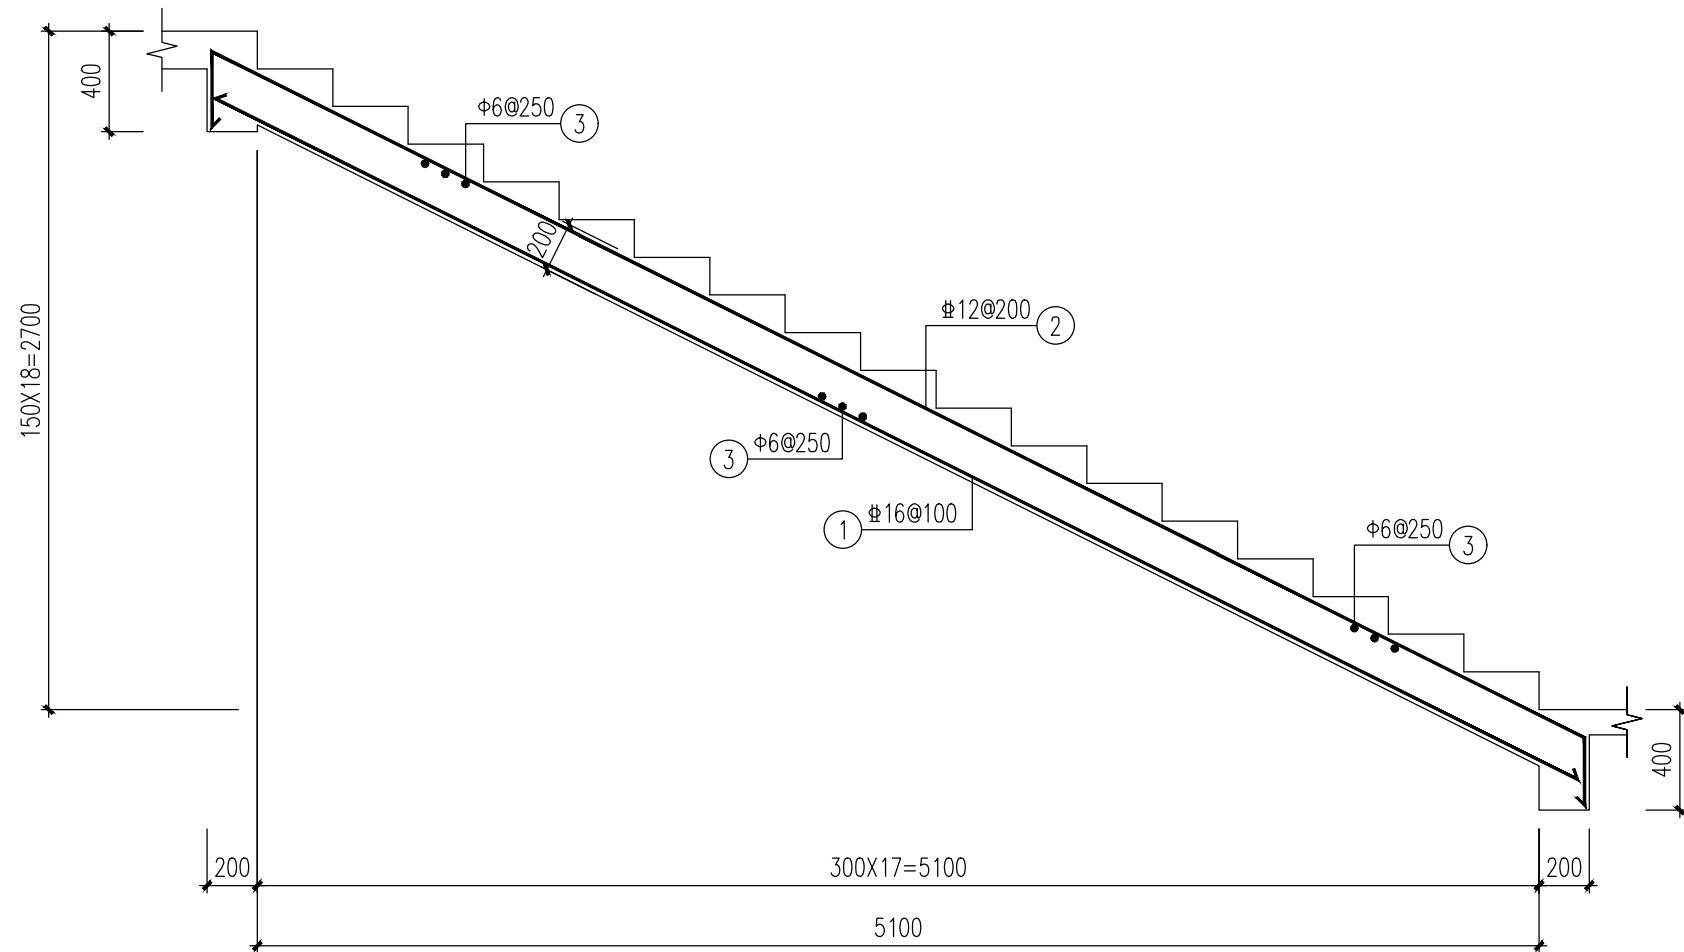

TB1 1:30



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴勇	吴勇
审核人	吴勇	吴勇
专业负责人	乔铁	乔铁
校对	胡佳梦	胡佳梦
设计人	乔铁	乔铁

档案号:  
建设单位:  
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:  
剪刀池社区驿马巷周边文体  
及公共设施提质改造工程

子项名称:  
仓库改造

图 名:  
通用节点大样图一

图 别:	施工图		
日 期:	2025.07.		
比 例:	1:100		
图 号:	结施-26		
版本号:	A		
版本说明			
版本	日期	审核	备注