


不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜, 请在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		

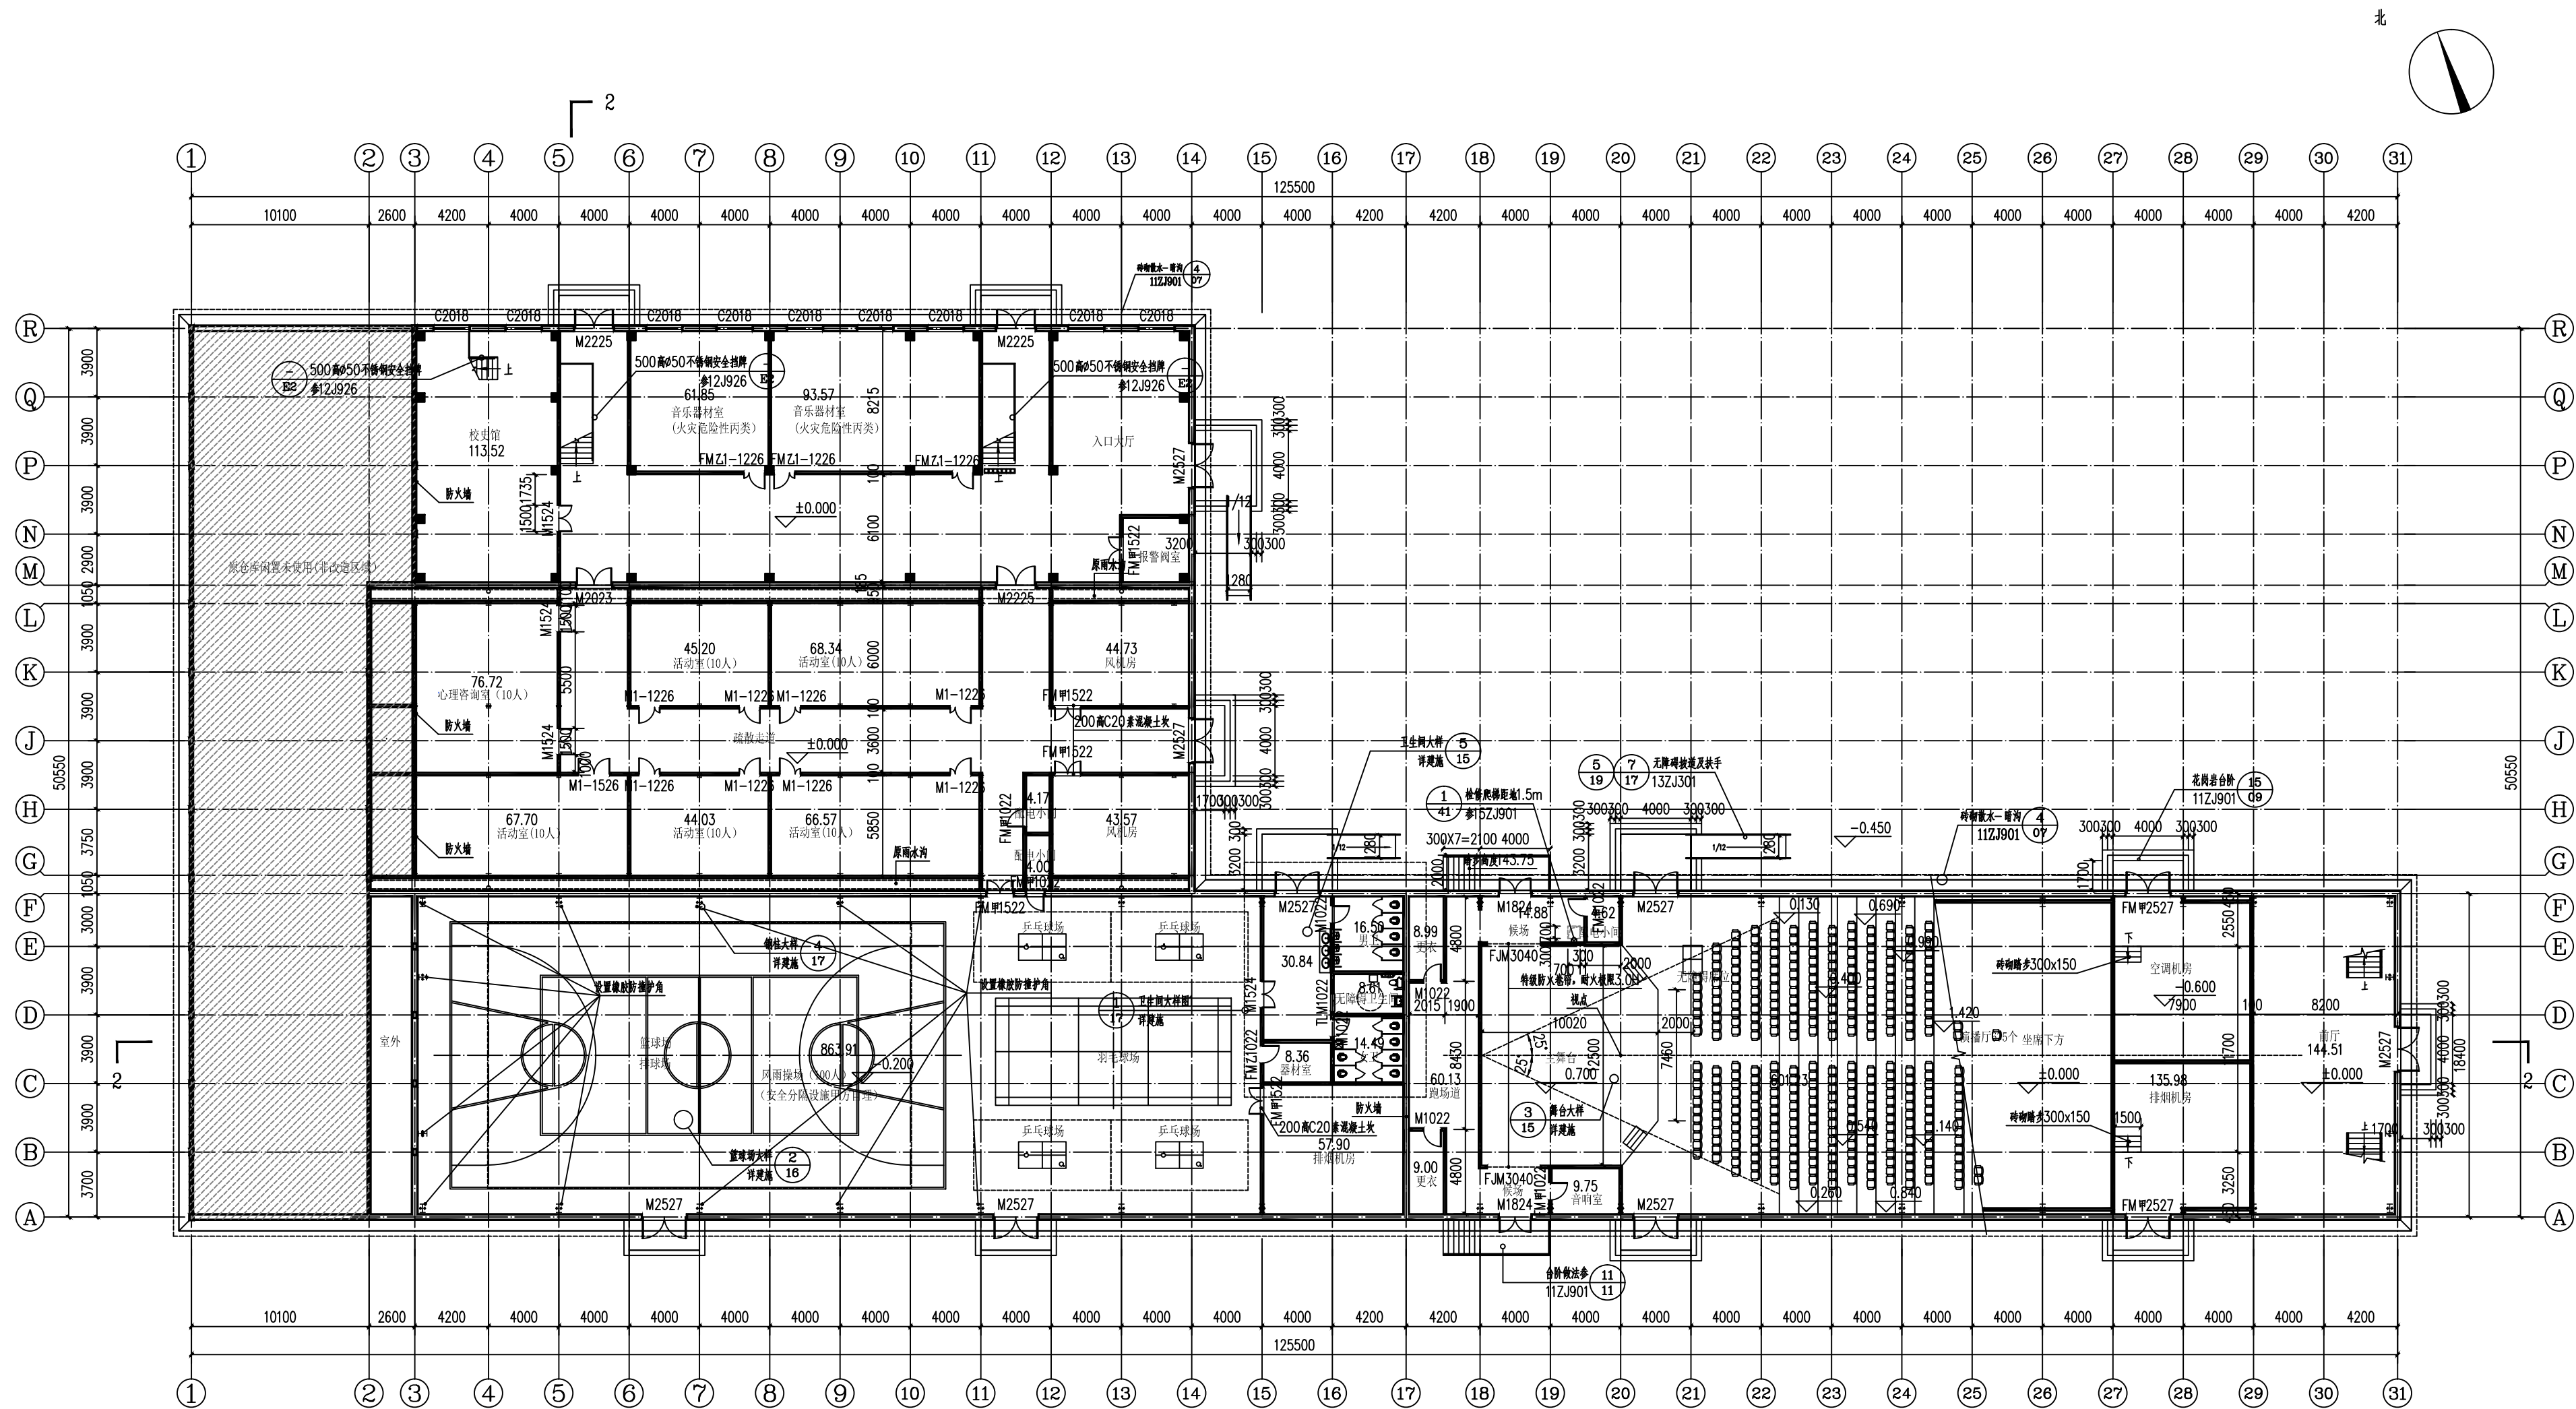

改造后一层平面图 1:200

建筑面积: 3601.60m²总建筑面积: 4267.84m²

演播厅: 3个疏散门, 每个门宽度2.5m, 平均每个门疏散人数675/3=225人。

疏散宽度: 675/100*0.7=4.725m

实际疏散宽度: 2.5m (门) + 2.5m (门) + 2.5m (门) = 7.5m, 满足规范要求。

风雨操场: 疏散宽度: 100/100*0.65=0.65m


实际疏散宽度: 2.5m (门) + 2.5m (门) + 1.5m (门) = 6.5m, 满足规范要求。

专用教室: 疏散宽度: 60/100*0.65=0.39m

实际疏散宽度: 2.2m (门) + 2.2m (门) + 2.5m (门) + 2.5m (门) = 9.4m, 满足规范要求。

附注:

- 凡设地漏的房间均应做防水层, 并在地漏周边1000范围内做1%坡。楼板留洞在管道安装完毕后, 用C20细石混凝土封堵密实。
- 楼板穿管应预埋套管(带翼环)并用沥青麻丝嵌缝, 套管应突出完成面50; 预留洞并做混凝土反边高100。
- 未标注门窗均居中或门垛宽度100或贴柱边。
- 无障碍楼梯扶手做法参13ZJ301第33页○, 靠墙扶手参13ZJ301第37页○。

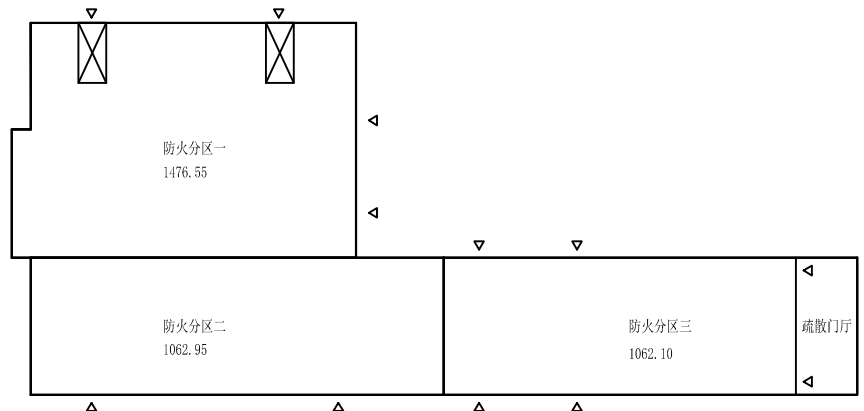

防火分区示意图 1:100



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈亦宇
审定人	吴勇	陈亦宇
审核人	吴勇	陈亦宇
专业负责人	夏洁	陈亦宇
校对人	陈志宇	陈亦宇
设计人	夏洁	陈亦宇

档案号:

建设单位:

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:

剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:

仓库改造

图 名

改造后一层平面图

图 号

日期 2025.7

比例 见图

图 号 建施-10

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注