

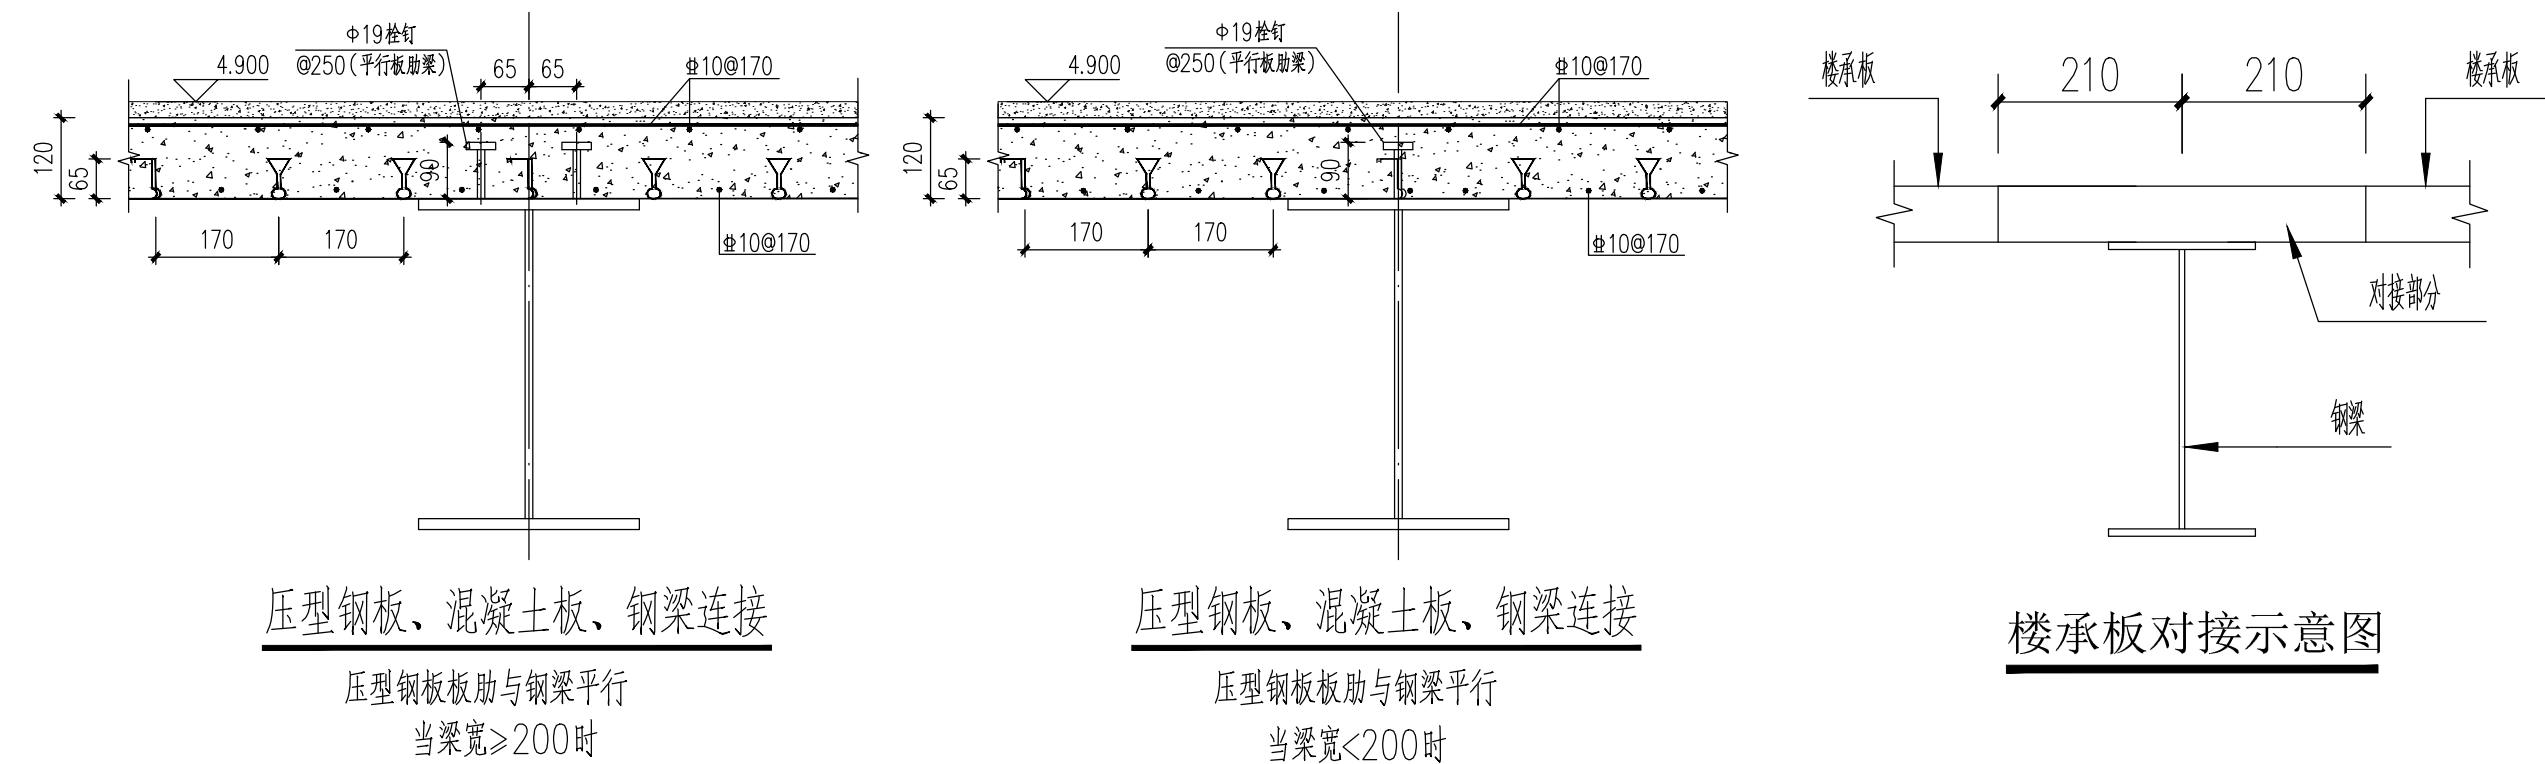


不得在图底上擅自修改工程。
如修改内容较多,应在图底上加盖设计修改章。
本工程图底未标注内容,不得擅自修改,否则后果自负。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



- 说明:
1. 图例 所示为压型钢板加肋方向
 2. 未注明板厚标高详见建筑图和剖面图,未注明板厚均为120mm。
 3. 未注明的板上铁脚,均为双向@10@150。未注明板底筋均为加肋加肋方向@10@170。
 4. 板下铁脚详图标注,支垫长度从紧边起算。
 5. 图中未注明加肋板加肋方向为30°。
 6. 压型钢板加肋选用1.0和2.35级质的YXB65-170-510(B)镀锌闭口型钢板,压型钢板在钢梁上的支撑长度不小于70。
 7. 压型钢板加肋选用1.0和2.35级质的YXB65-170-510(B)镀锌闭口型钢板,压型钢板在钢梁上的支撑长度不小于70。
 8. 压型钢板加肋选用1.0和2.35级质的YXB65-170-510(B)镀锌闭口型钢板,压型钢板在钢梁上的支撑长度不小于70。
 9. 其余说明见结构设计说明。

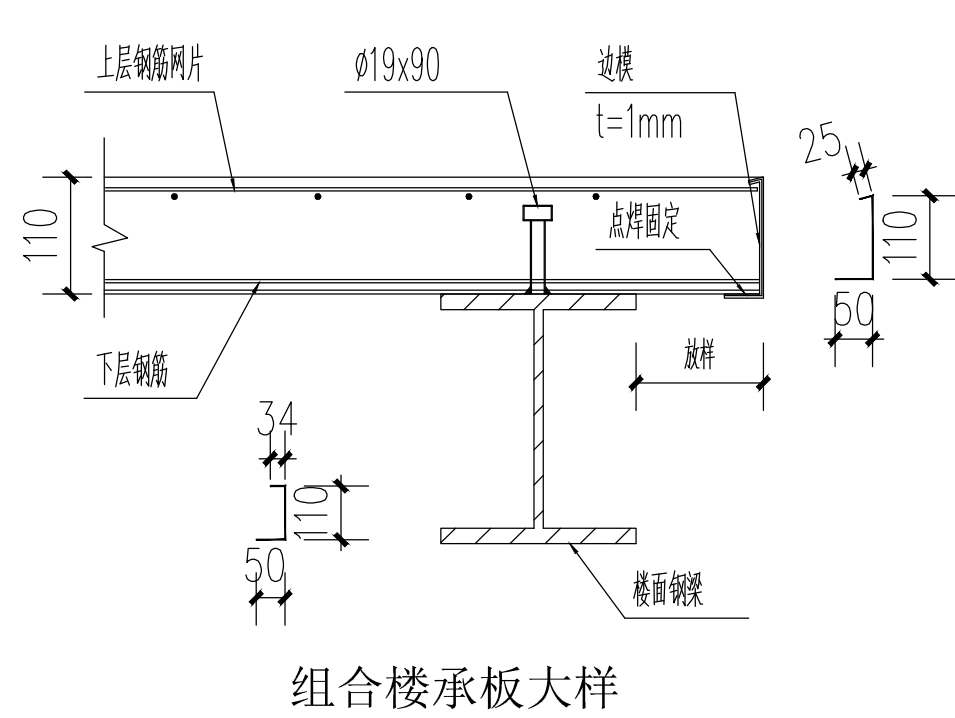

A区H=4.9m夹层梁板布置图

- 说明:
- 1、与本图标注相关构造详图参见《国家建筑标准设计图集 08SG115-1》、《16G519》
 - 2、节点编号相同时,仅对左下角第一个节点标注,并注明TYP,其余省略。另括号中数字的含义为当前层该编号的总个数。
 - 3、梁柱节点中加肋与柱的连接,工字柱采用焊接大样图中7号焊缝,十字工字柱采用11号焊缝,圆柱外环板与柱采用G号焊缝
 - 4、图例 表示刚性节点连接,其余连接为铰接连接

钢构件截面表

构件编号	截面尺寸	材料	备注
GKZ50-1	H500x300x14x16	Q345	
GKZ45-1	H450x300x14x14	Q345	
GKZ35-1	HW350X350	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GKZ30-1	HW300X300	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GKZ25-1	HW250X250	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GK145-2	HN450X200	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GK140-1	HN400X200	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GK130-1	HN300X150	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GL40-1	HN400X200	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GL30-1	HN300X150	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GC20-1	HW200X200	Q345	国标热轧工字钢 GB/T11263-2017
GC18-1	HW180X10	Q355	
MZ-1			详GJ-1
KFZ-1	H450x300x14x14	Q355	

