


图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

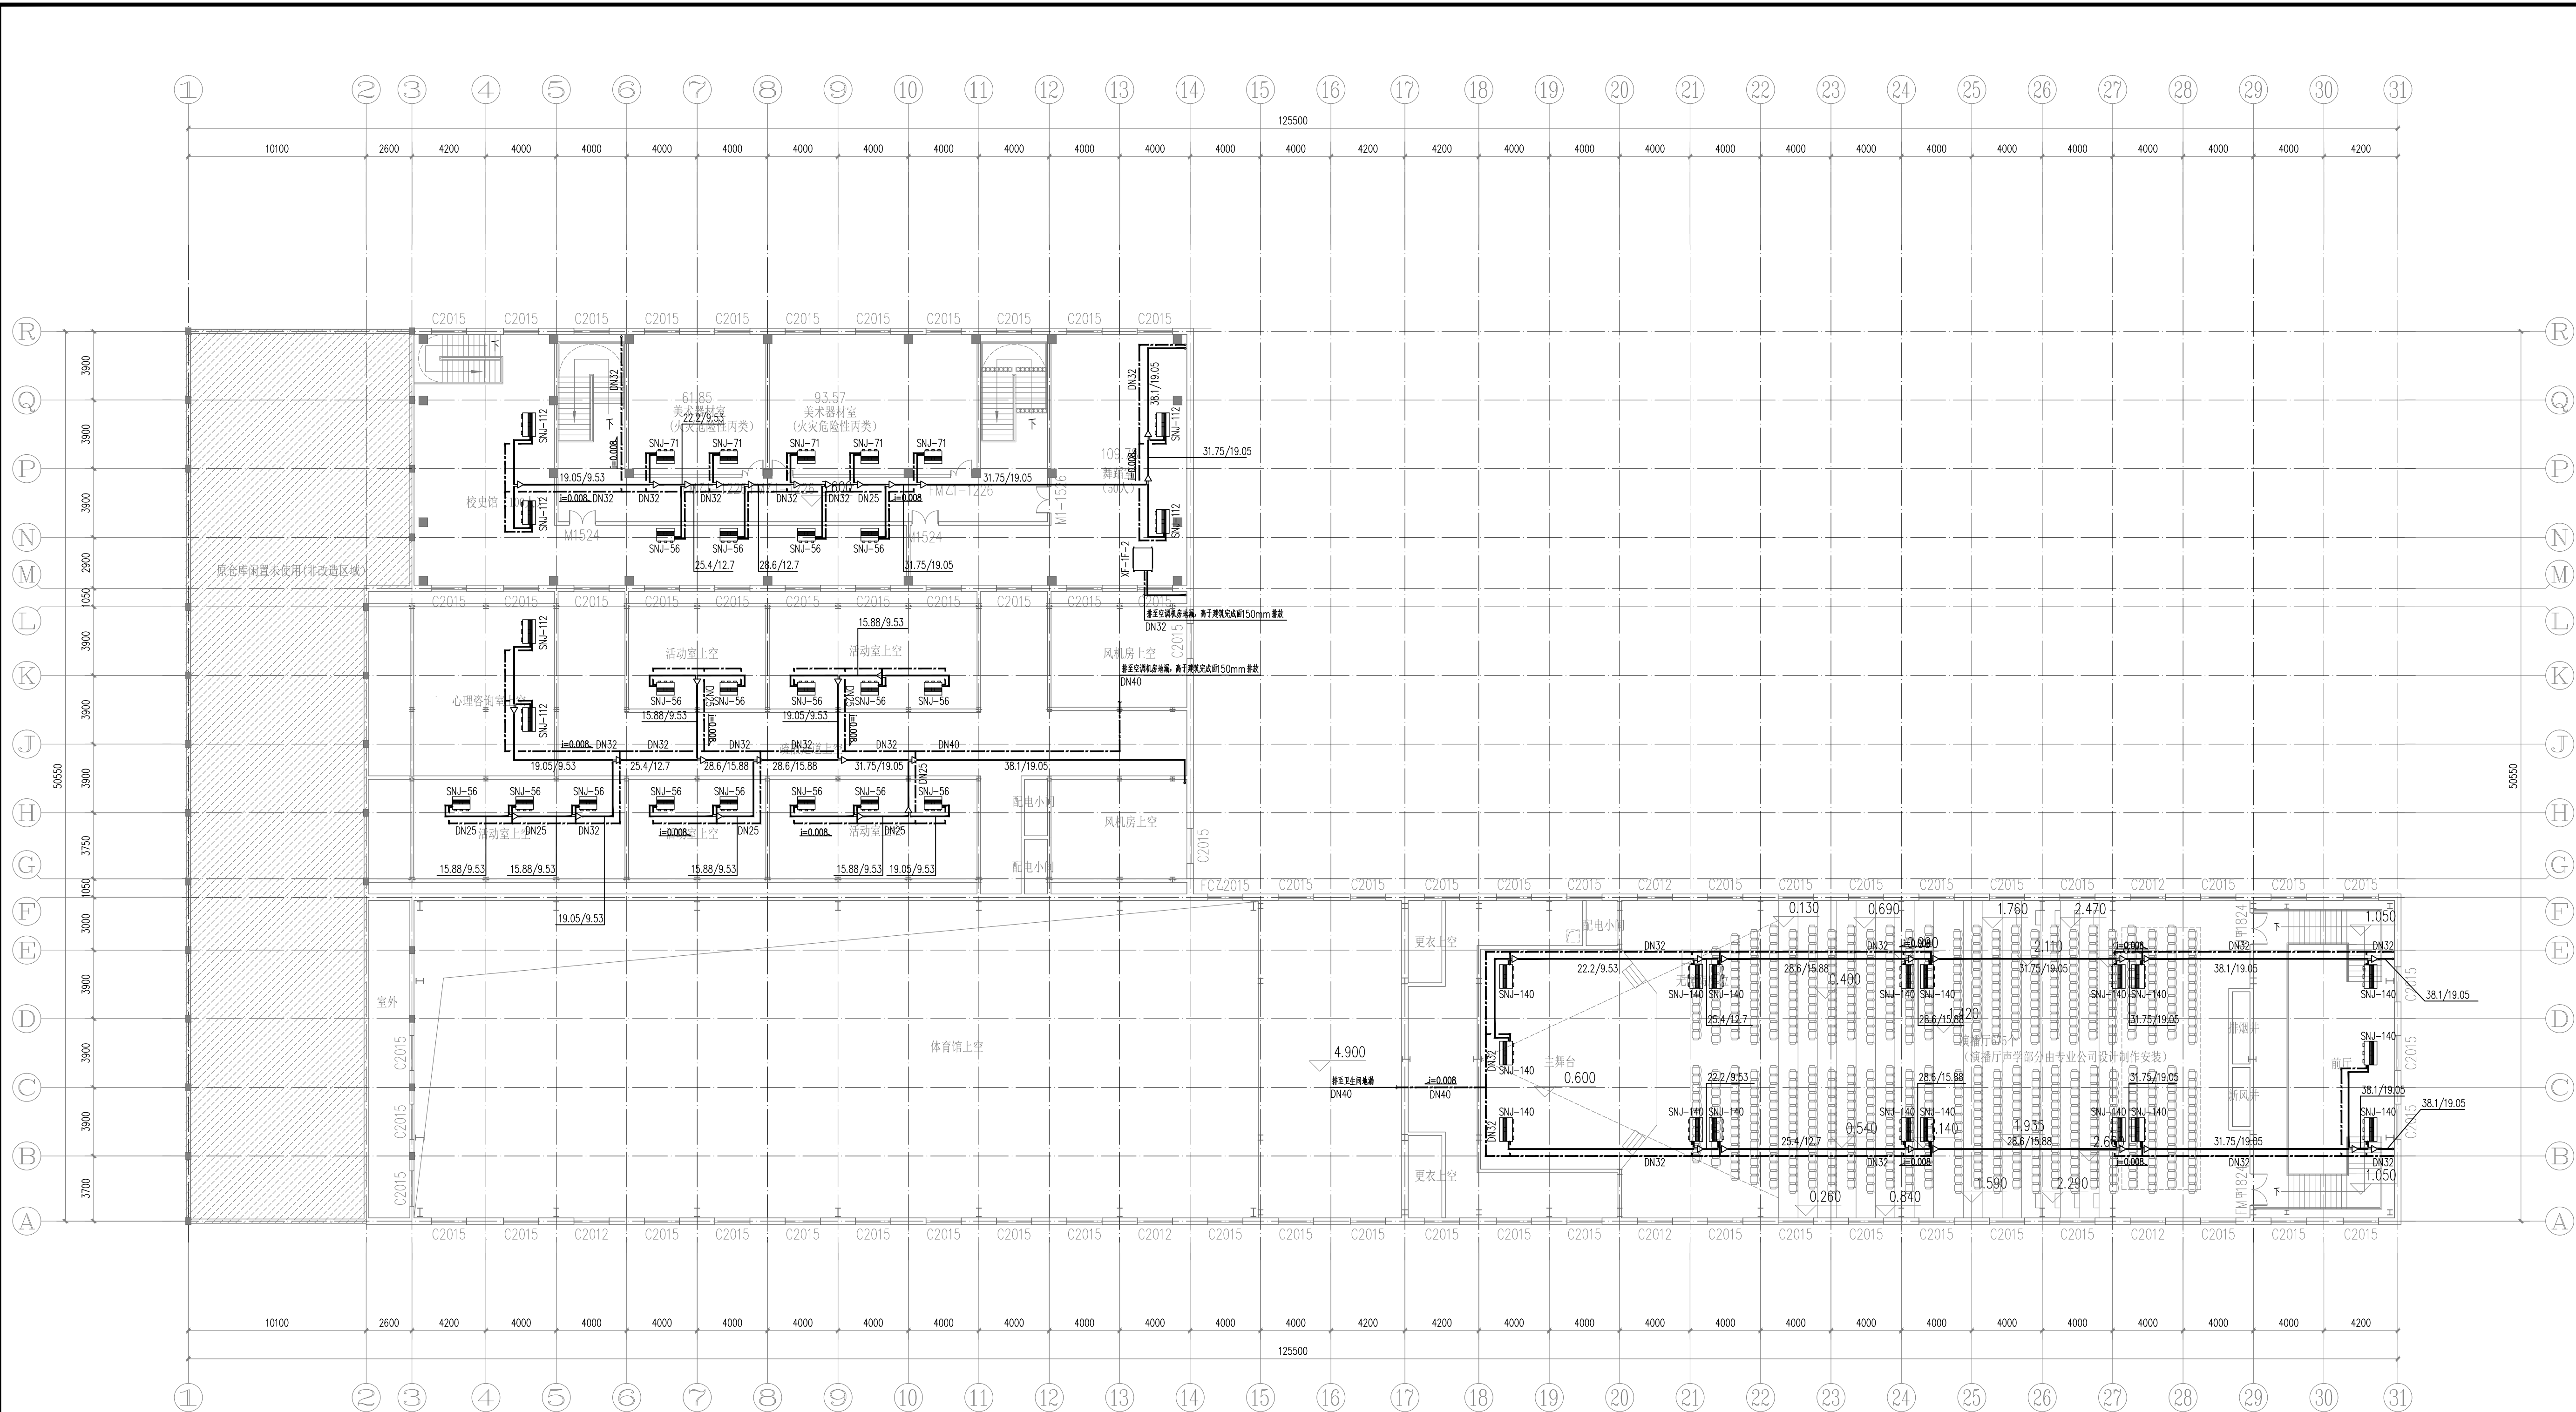

改造后5.5m标高空调冷煤管平面图 1:200

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴 勇	吴 勇
审核人	刘 娜	刘 娜
专业负责人	黄 佳	黄 佳
校 对 人	易文星	易文星
设计人		

档案号:
建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)
工程名称:
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程
子项名称:
仓库改造

图 名			
改造后5.5m标高空调冷煤管平面图			
图 册			
日 期 2025. 7			
比 例 见图			
图 号 暖通-12			
版本号			
版本说明			
版本	日期	审核	备注