
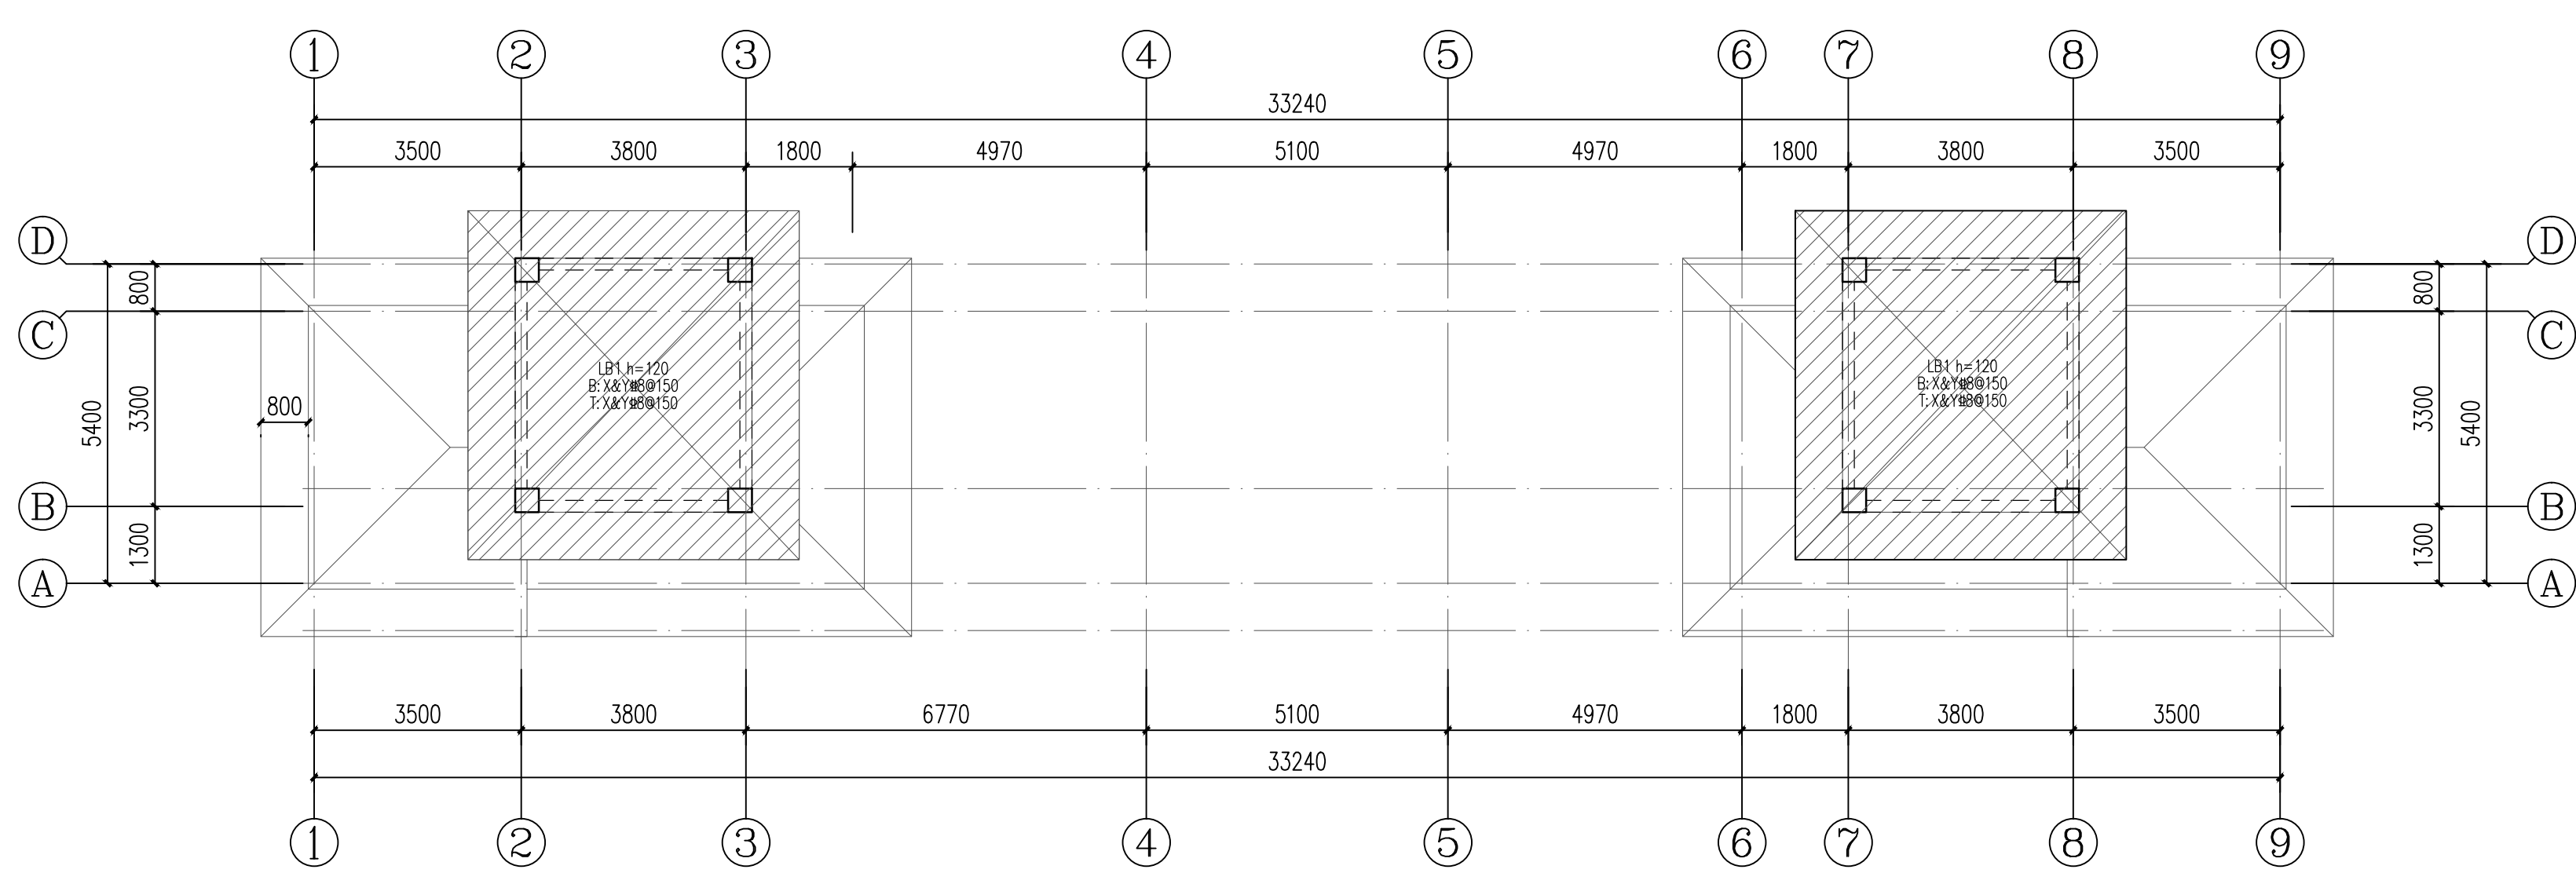


门头屋面梁配筋图 1:100

1. 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
2. 图中未原位引注的附加箍筋, 间距为50, 钢筋等级、直径和肢数均与该主梁的箍筋相同。
3. 图中未注明的梁轴线关系均为按轴线中布置或靠柱(墙)边布置。
4. 主次梁相交处主梁每边附加3根箍筋(共6根), 间距50, 直径同主梁箍筋。并设置2#12吊筋。
本层梁砼等级C30, 钢筋采用HRB400E(Φ)和 HPB300(Φ);
图中未注明者板面和梁顶标高平齐坡屋面(标高详见建筑)。



门头屋面板配筋图 1:100

- 说明: 1、本层混凝土等级为C30。
2、板面标高平齐坡屋面, 坡屋面标高详见建筑图。
3、图中  表示板厚为120mm, 配筋#8@150双层双向。
4、跨度大于4m的梁板, 要求板板跨中起拱 L/400。

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜, 须在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:	
建设单位	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)
工程名称	剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程
子项名称	学校大门

图 名	门头屋面梁配筋图 门头屋面板配筋图
-----	----------------------

图 册	
-----	--

日 期	2025. 7
-----	---------

比 例	见图
-----	----

图 号	结施-09
-----	-------

版本号	
-----	--

版本说明	
------	--

版本	日期	审核	备注