



我友	朋友		舊家	友朋	
我輩	同輩		我輩	一輩	
世兄	年兄		上二	季子	
				三子	
				族子	

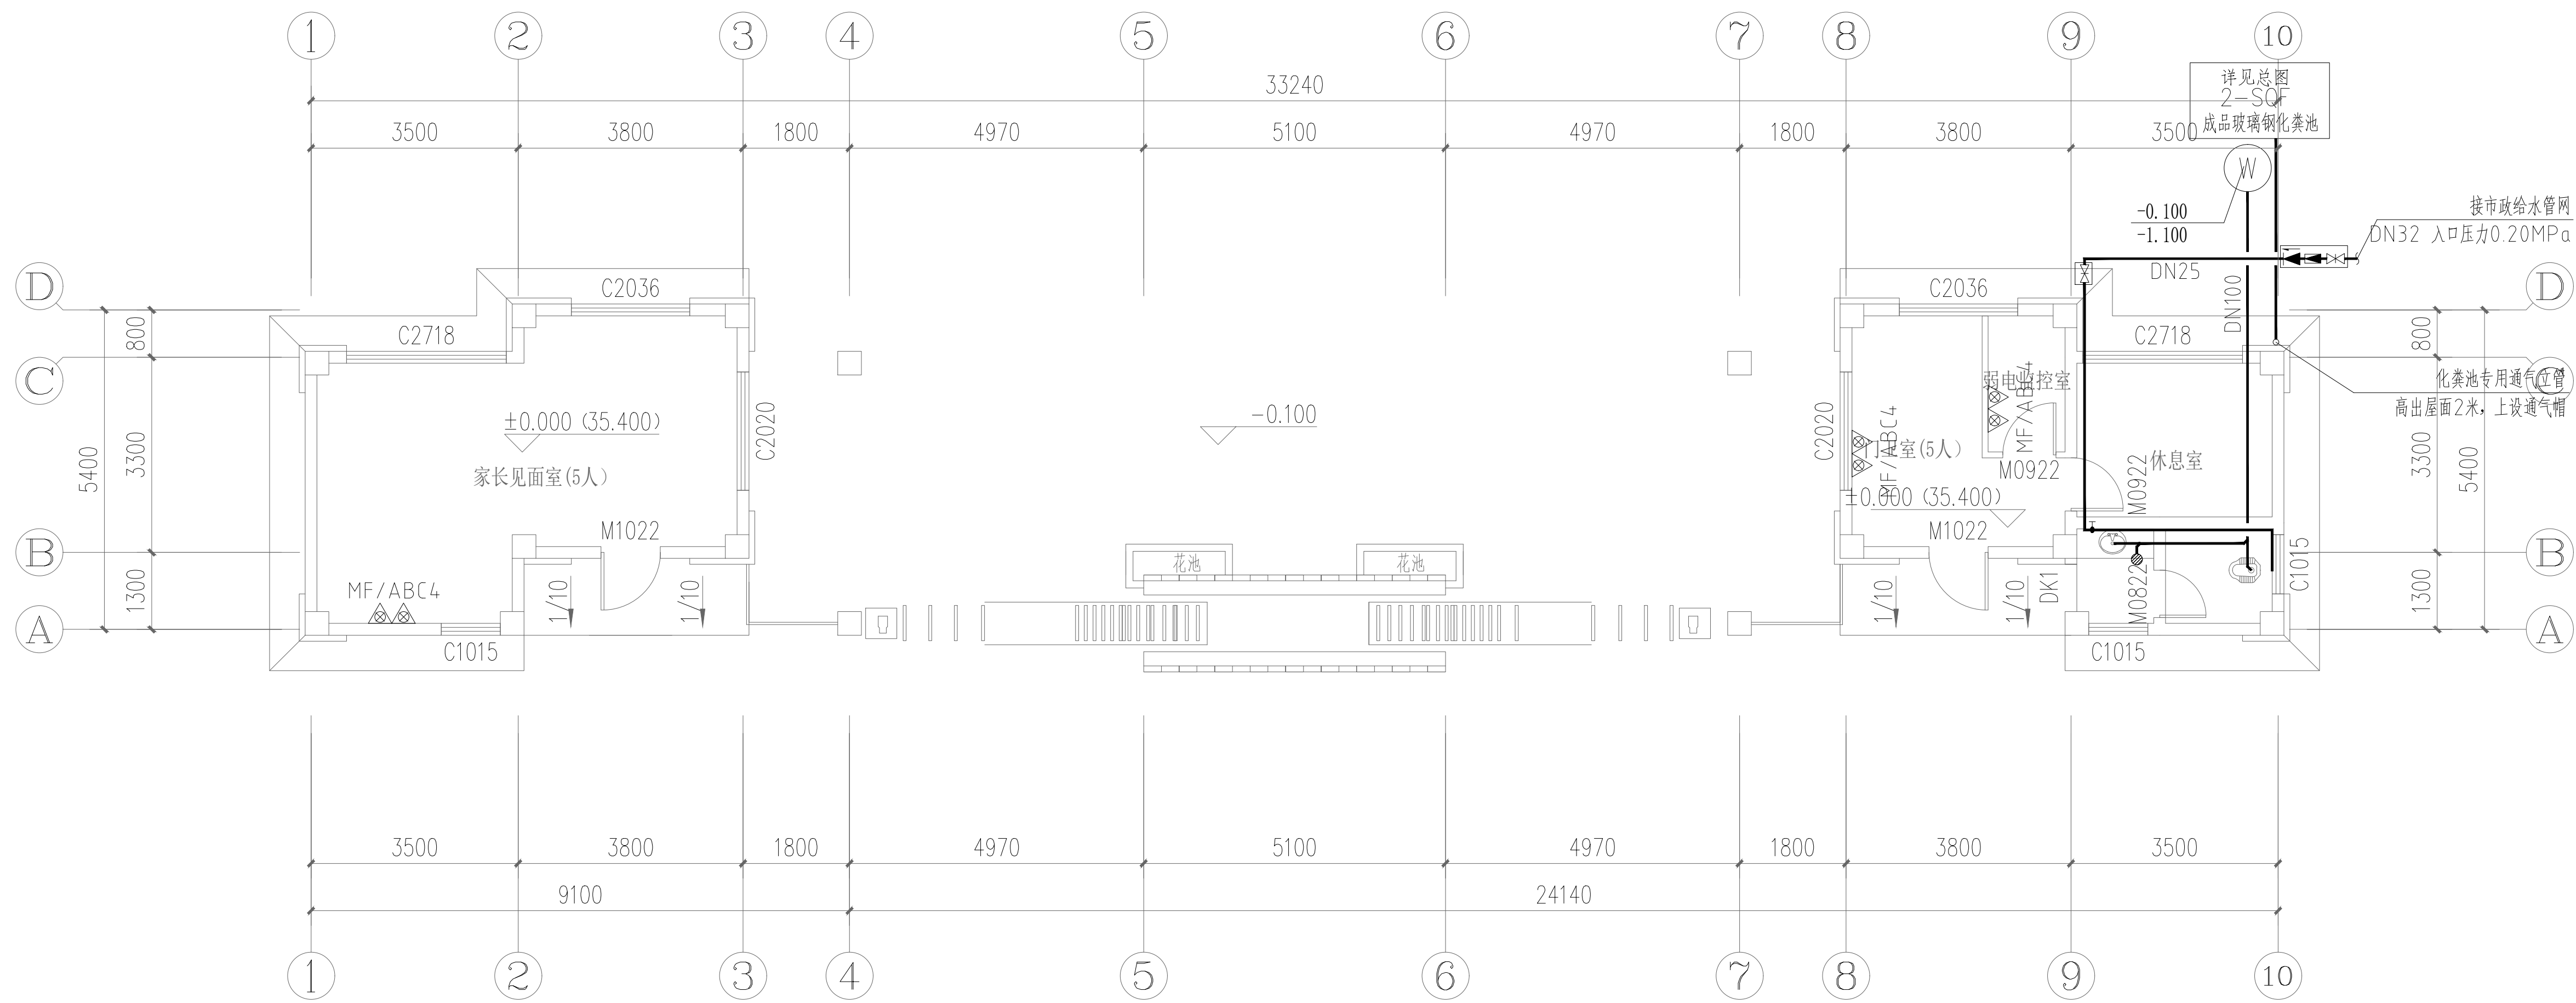


门卫室给排水平面图 1:100

注：

- 1.公共卫生间的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴
- 2.出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
- 3.采用自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm；
- 4.使用构造内自带水封的小便器，且其水封深度不应小于50mm。

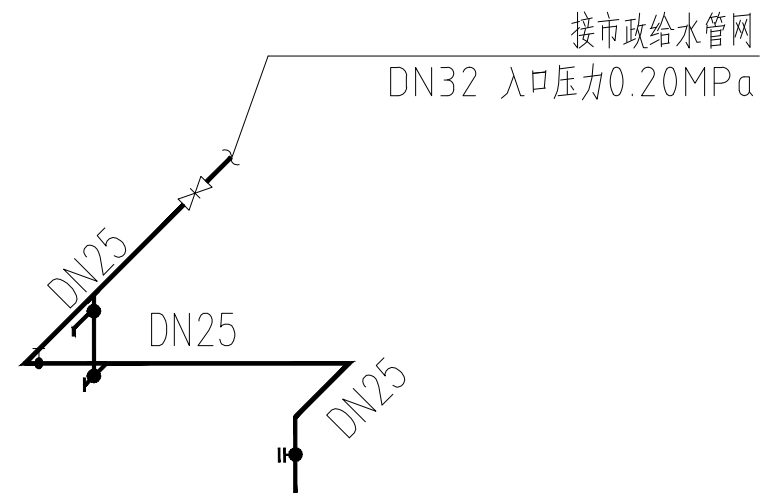

给水侧轴图

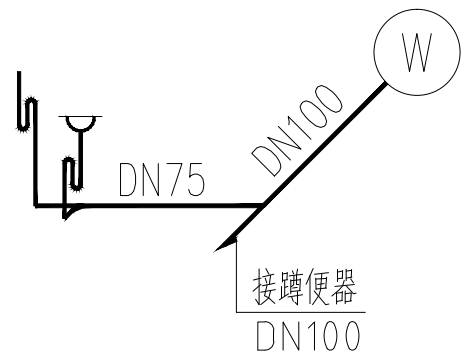

污水侧轴图

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效。

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈 志 宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	颜昌本	颜 昌 本
专业负责人	何 丁	何 丁
校 对 人	何 丁	何 丁
设 计 人	李 丹	李 丹

档案号:

建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称

图 名: 门卫室给排水平面图
给排水侧轴图

图 别 施工图

日期 2025.7

比例 1:100

25

版本号: 1.0

版本	日期	审核	备注