
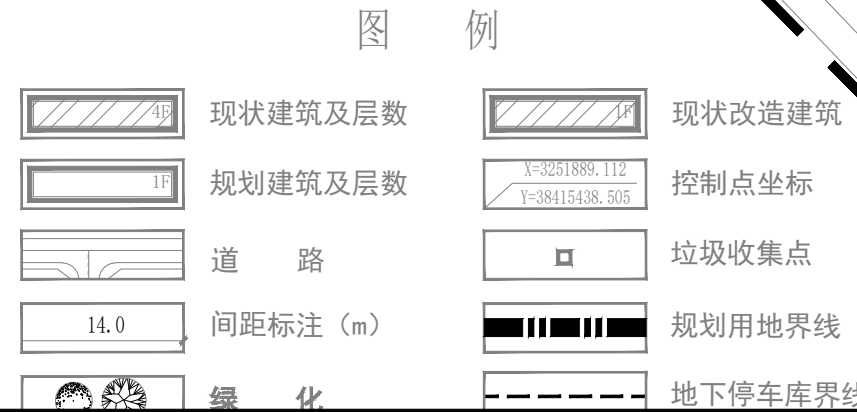
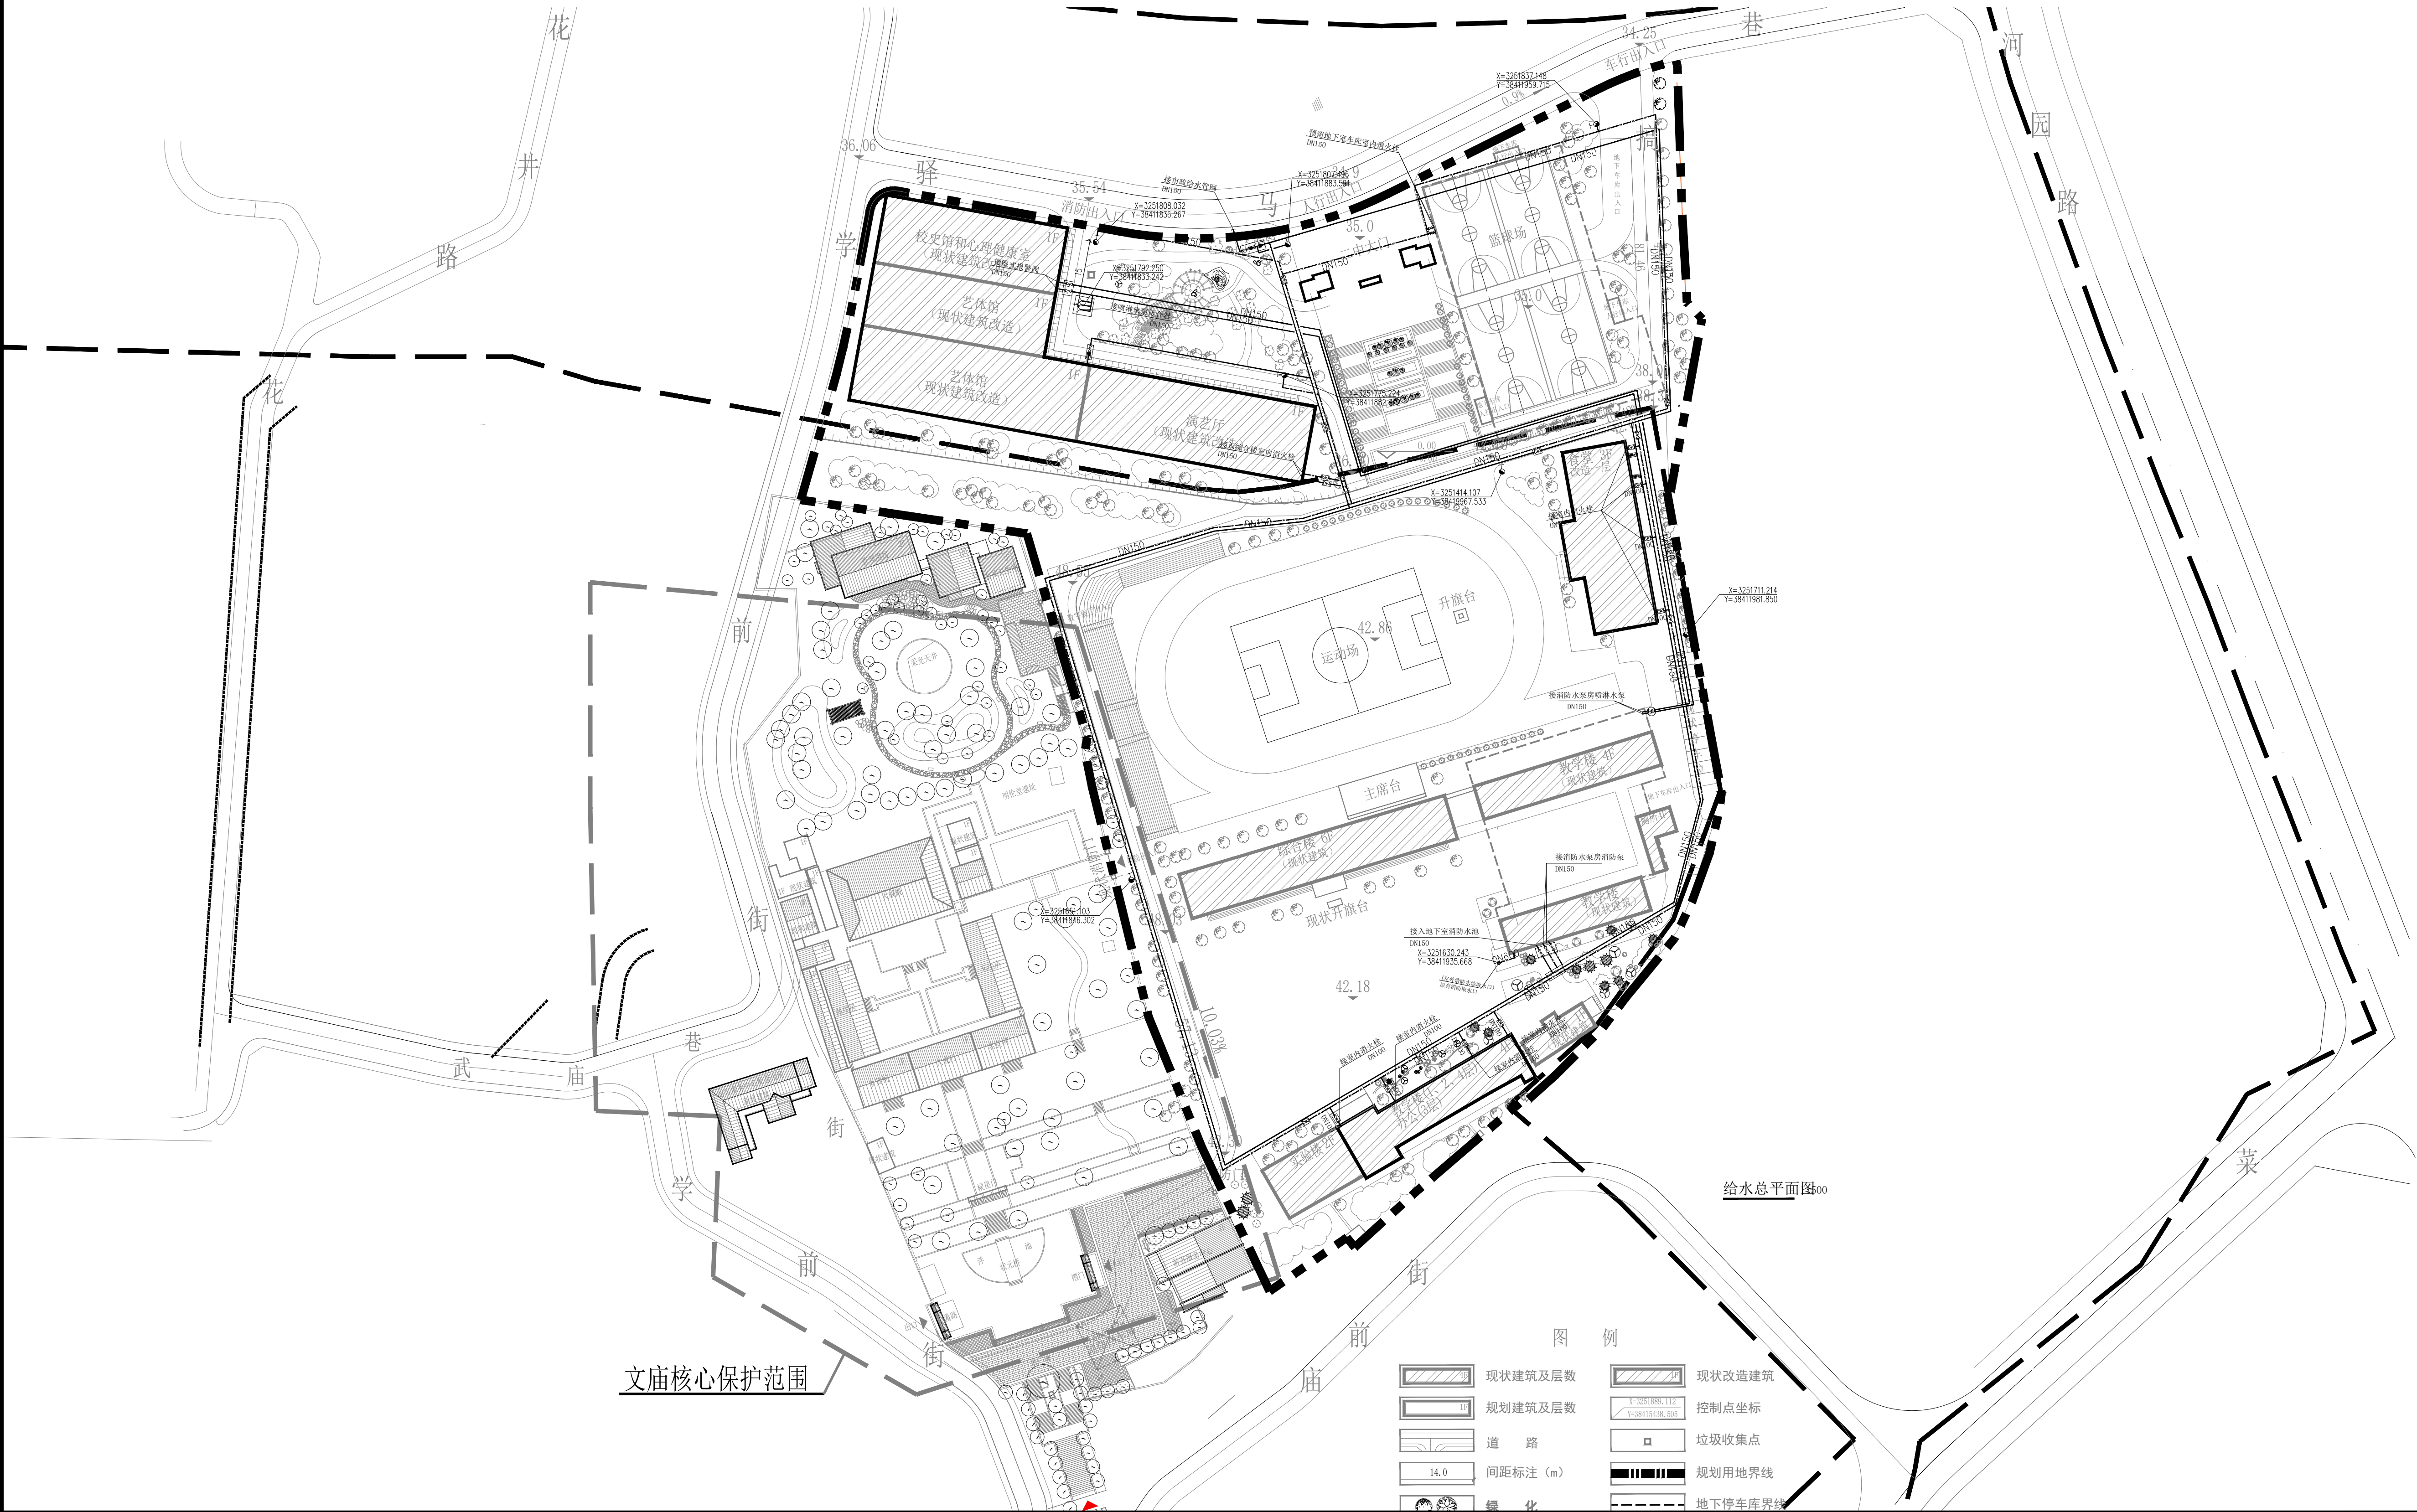


暖通	给排水	电气	自控
建筑	结构	电气	暖通

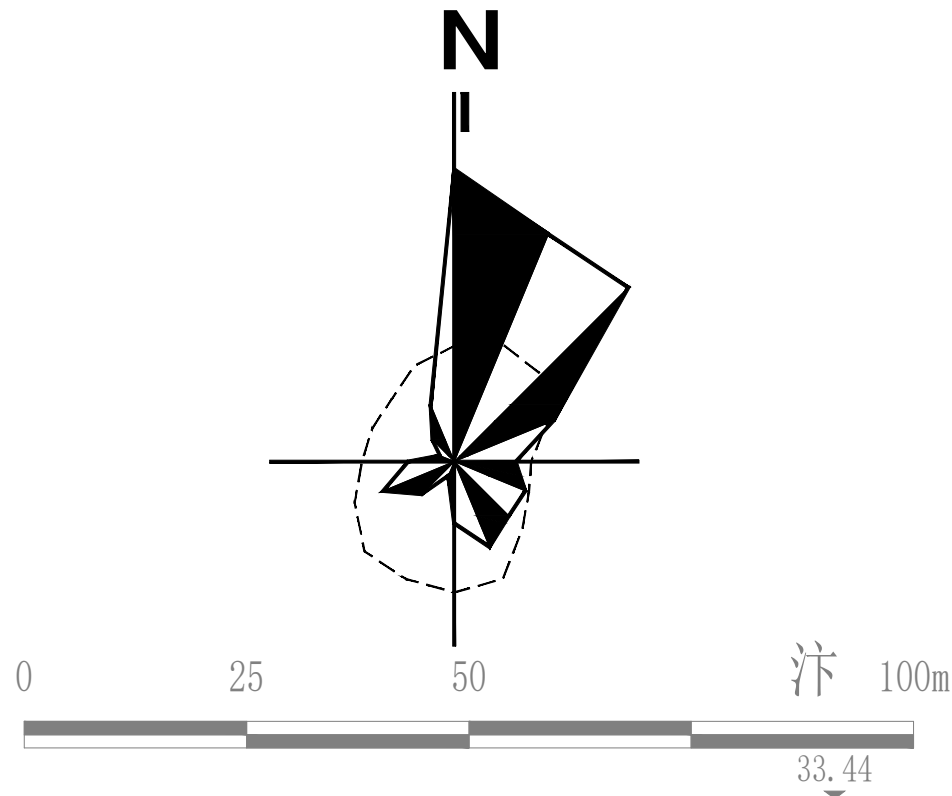

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜, 请在施工前与设计单位沟通。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签			
建 筑专业			
结 构专业			
给排水专业			
电 气专业			
暖通专业			

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	何 丁	何 丁
校 对 人	何 丁	何 丁
设 计 人	李 丹	李 丹

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区驛马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
总图

图 名
给水总平面图

图 纸 施 工 图
日 期 2025.7
比 例 见 图
图 号 SZ-05

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注